


圖號	內容說明
W - 1	圖號索引, 圖例說明, 給水設備系統另位圖, 水錶大樣圖
W - 2	一層~屋頂層給水設備平面圖
WP - 1	一層~屋頂層排水設備平面圖

給排水設備圖例及說明

○	坐式底水箱馬桶設備(全配件)
◎	台面式洗臉盆設備(全配件)單盆台面尺寸以現場為主
■	沐浴用電話蓮蓬頭
○○	廚房冷熱混合龍頭
○△	普通龍頭
□	瓦斯熱水器
△	2"以下採用塞凡而(純金銅製, 口徑與管同)
△	2"以上採用門凡而(純金銅製, 口徑與管同, 法蘭口)
○	不鏽鋼水塔
△	給水管未註明部分一律採PVC管
†	排氣口(附不鏽鋼防蟲網)
⊕	屋頂不鏽鋼高籠型落水頭
◎	不鏽鋼防臭型地板落水頭
WP	排水管未註明部分一律採PVC管
SP	排糞管未註明部分一律採PVC管
RP	雨水管未註明部分一律採PVC管
VP	透氣管未註明部分一律採PVC管
□	預鑄式污水處理設施
○	冷氣排水口 3/4"DP
註:廚房預留抽油煙機排煙套管 6"	
分離式冷氣機預留冷氣穿保裸套管 2"	
— CW	'冷水管採用正字產品之PVC塑膠管, 規格如下
	4" Øx7.0mm 3" Øx5.5mm
	2" Øx4.0mm 1 1/2" Øx3.5mm
1	1/4" Øx3.5mm 1" Øx3.0mm
	3/4" Øx3.0mm 1/2" Øx3.0mm
— HW	熱水管採用SUS304不鏽鋼管。
	1/2" Øx2.5mm 3/4" Øx2.5mm
	1" Øx3.0mm 1 1/4" Øx3.5mm
	1 1/2" Øx4.0mm 2" Øx4.0mm
— WP	排水管採用正字產品之PVC塑膠管, 規格如下
	4" Øx7.0mm 3" Øx5.5mm
	2" Øx4.0mm 1 1/2" Øx3.5mm
1	1/4" Øx3.5mm 1" Øx3.0mm
	3/4" Øx3.0mm 1/2" Øx3.0mm
— SP	排糞管採用正字產品之PVC塑膠管, 規格如下
	4" Øx7.0mm 3" Øx5.5mm
— VP	通氣管採用正字產品之PVC塑膠管, 規格如下
	4" Øx4.0mm 3" Øx3.0mm
	2" Øx3.0mm 1 1/2" Øx3.0mm


註：另戶外明管及箇類與配件皆採用不鏽鋼製

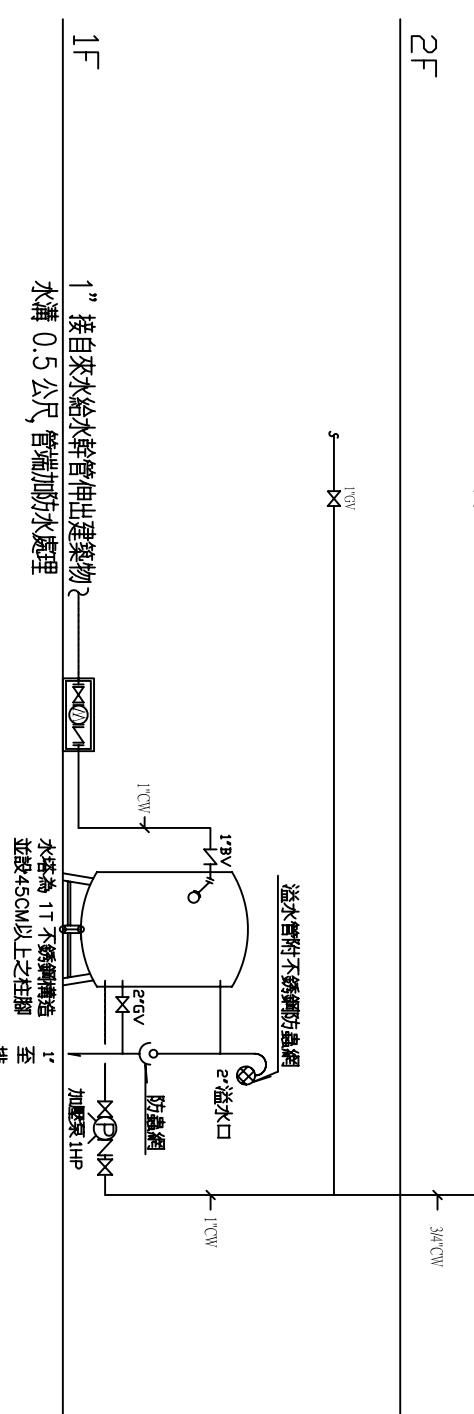

給水設備統計圖

金工各項要料 科別及數量表		25m/m		40m/m	
編號	材料名稱	數量	編號	材料名稱	數量
①⑦	水錶接口吋牙	2	①⑦	水錶接口吋牙	2
②⑧	不鏽鋼彎頭90°	2	②⑧	不鏽鋼彎頭90°	2
③	不鏽鋼立布雙牙22cm長	1	③	不鏽鋼立布雙牙22cm長	1
④	水可任意開啟鑄造球閥	1	④	水可任意開啟鑄造球閥	1
⑤①	不鏽鋼立布雙牙15cm長	2	⑤①	不鏽鋼立布雙牙15cm長	2
⑥	不鏽鋼管16mmX32.5cm	1	⑥	不鏽鋼管16mmX32.5cm	1
⑨	高壓防震軟管	1	⑨	高壓防震軟管	1
⑩	鍛造彌爾球閥	1	⑩	鍛造彌爾球閥	1

- 1.有關建築物設備圖說部分應依當地事業主管單位審核通過後施工。
 - 2.蓄水池與水塔應設於離地面上或地板上，其牆壁、平頂應與其他建築物外牆分開，不得連接，並保持四十五公分以上之距離、池底與接觸地層之基礎分離，且湧水坡度為 $1/50$ 。
 - 3.用水申請所需圖面、資料及一切費用，均包括在申請手續費項目內，水電承商必須負責完成，不另給資。
 - 4.水錶以自來水公司的標準規格配置。
 - 5.各戶給水錶請配合建築線圖牆施工。
 - 6.本工程未特別說明事項，須遵照自來水公司有關規定辦理施工。
 - 7.本工程配管如遇有穿樑時（嚴禁穿越樑 $1/4$ 處），必須經過監造人員同意才可施工，如需打洞及穿牆、挖地等施工，應於完工後恢復原狀，其工料費已包括打洞及水泥修補項目內，不另給資。
 - 8.本工程建築物內之露明管路（含管道間內），若以吊架或角鐵固定時，施工時均須排列整齊。
 - 9.如現場因受礙而無法經由原預定路徑配管時，應立即告知本設計單位或監造人員取得協調後方可施工。
 - 10.本工程地下管路穿越外牆時，均應防水填塞處理，責任施工。

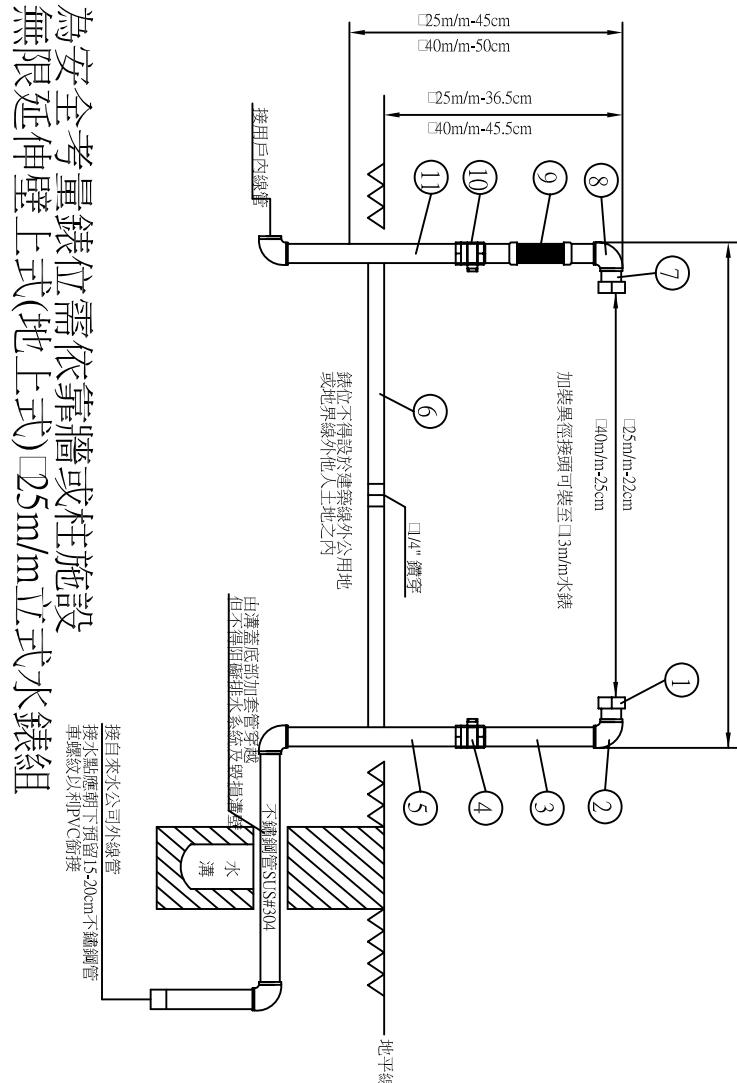

為安全考量，錶位需依靠牆或柱施設無限延伸壁上式(地上式) 25m/mV

卷之二

大治建築師事務所
建築師：林儒聰
電話：(苗栗)市民服務路10巷36號
電子郵件：asusmg.htm@msa.hinet.net

第二章

鄉村地區住宅興建設言十圖樣

內政部營建署頒製(雲嘉南地區-01-A型