





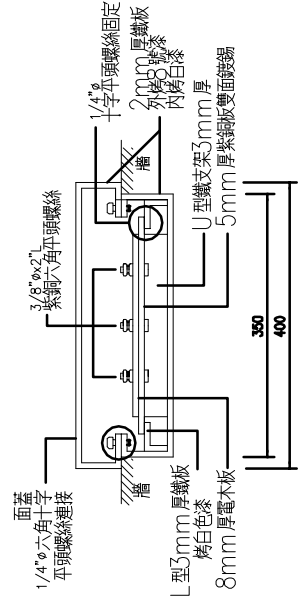
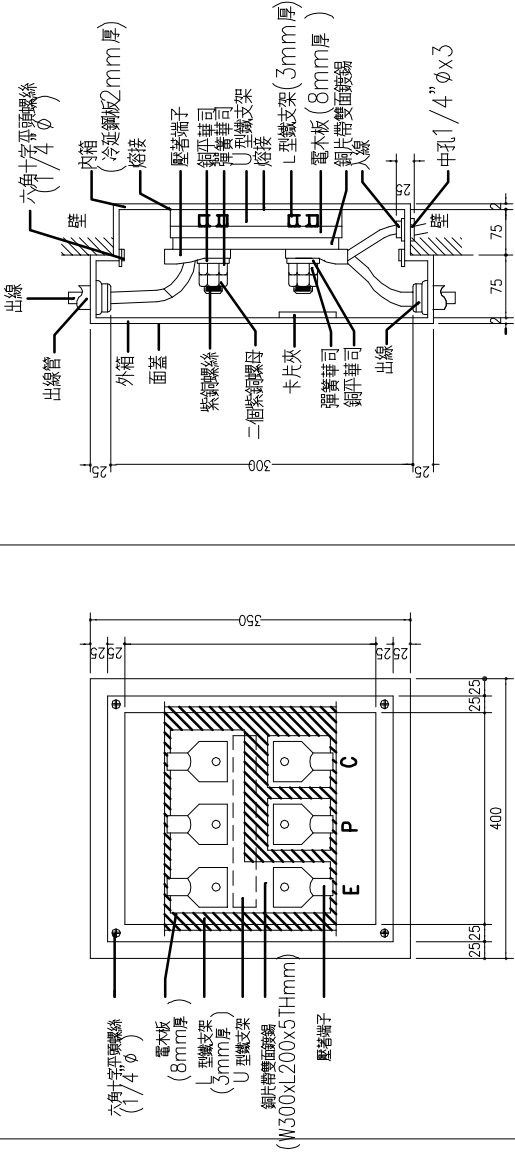
目錄索引:

圖 號	圖 名
T-01	圖號索引 圖例
T-02	電信設備配管線 電視天線 對講機設備系統昇位圖
T-03~T-05	弱電設備配置平面圖

圖例說明:

符 號	說 明	廠 牌
	電話總機線箱 規格詳見昇位圖	專業廠
	厚度 2.0mm厚,並依電信局規格製作 H=30cm	
	電話主配線箱 規格詳見昇位圖	專業廠
	厚度2.0mm厚,並依電信局規格製作 H=30cm	
E	接地端子箱 厚度2.0mm厚, 40X35X15cm , H=30cm	專業廠 R<15 Ω
H	電信小手孔	專業廠
①	電話距離遮蓋板 鍍特鐵板厚 2.0mm H=30cm	專業廠 W6-22H
②	預留公共電話出線口 (附蓋板)	專業廠
③	電視共同天線插座 H=70cm	專業廠
④	對講機出線盒 (室外機) (附基板)	專業廠 (附電源)
⑤	對講機出線盒 (室內機) (附基板)	專業廠
⑥	電腦資訊出線盒 (含蓋板)	專業廠
⑦	音樂門鈴 (附電源)	專業廠
⑧	電鎖 (附電源)	專業廠
⑨	接線盒附基板	
□	洩水箱	
	配線箱 (電信 電視 對講機 電腦資訊)	
(TV,IC,C)	PVC管除註明者外均為 3/4" 內徑 0.5-4P-PE-PVC	
	屋內數位電纜	
(TV,IC,C)	PVC管均應預留已能線一條,供日後穿線之用。	
⑩	磁磚開鑿 (門窗感應器)	
	攝影機 (CCTV)	
EK	電鎖	



- (一) 電信電纜線皆使用數位電纜
- (二) 為日後順利裝妥電話請務必依電信審核圖施工及電信局施工規範施工
- (三) 弱電設備系統圖說中,凡所需之電源AC 110V,配管均由水電承包商負責由附近電源引接
- (四) 本圖僅供參考,相關圖說仍須送各業管單位(電力、自來水、電信、瓦斯)審訖後據以施作。



總接地箱底視圖 NS

總接地箱側視圖 NS

總接地箱正視圖 NS

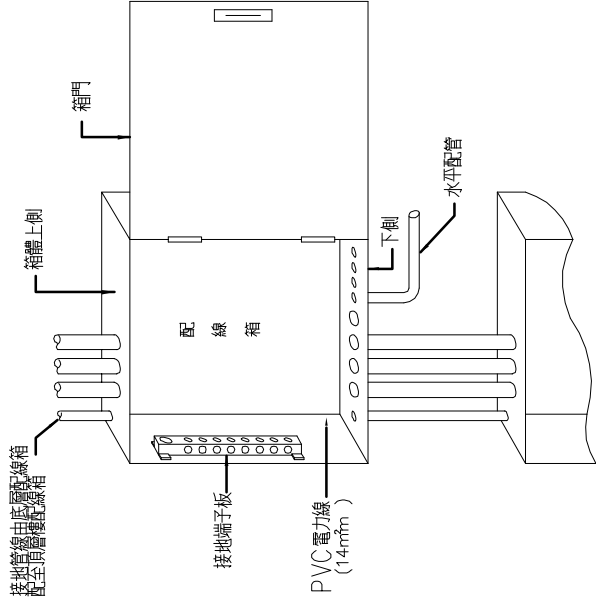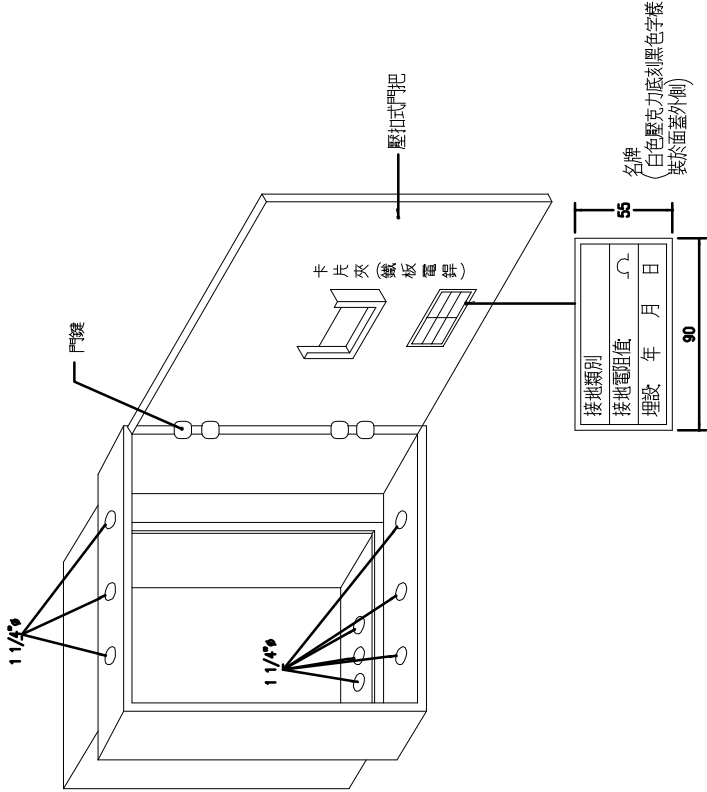

總接地箱外型圖 NS

配線箱內接地端子板位置圖 NS

吳學軒 建築師事務所

建築師 吳學軒

地址：台北市信義路四段65號5樓

電話：02-27009877 傳真：02-27008577

電子信箱：

簽章

印鑑

吳學軒 建築師事務所

建築師 吳學軒

地址：台北市信義路四段65號5樓

電話：02-27009877 傳真：02-27008577

電子信箱：

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(桃竹苗地區 編號01)

工程名稱

圖號名稱

業務編號

弱電設備工程

圖號索引, 圖例

業務編號

比例尺

單位

圖紙

圖號

張號