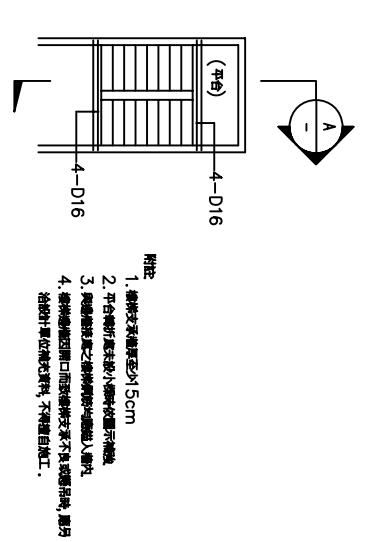
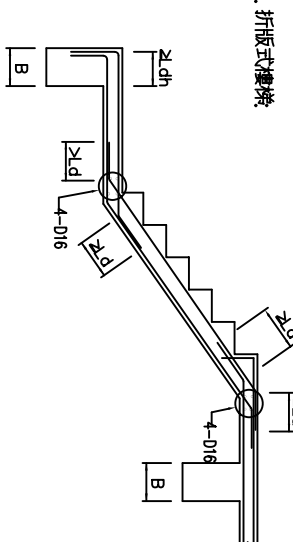
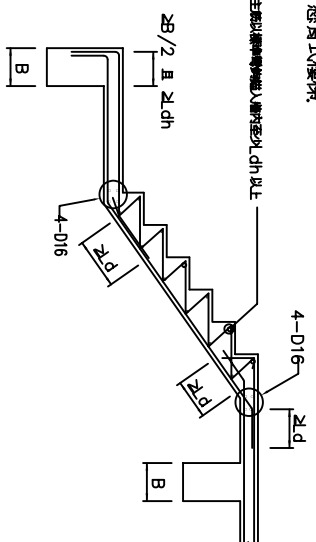


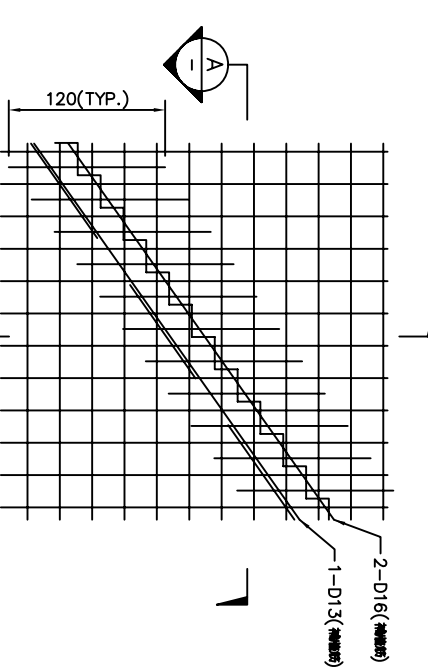
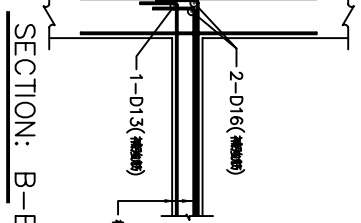




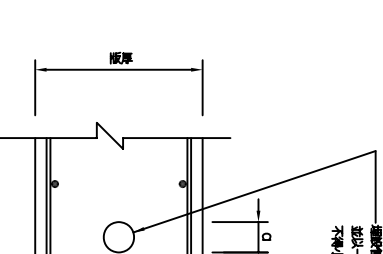
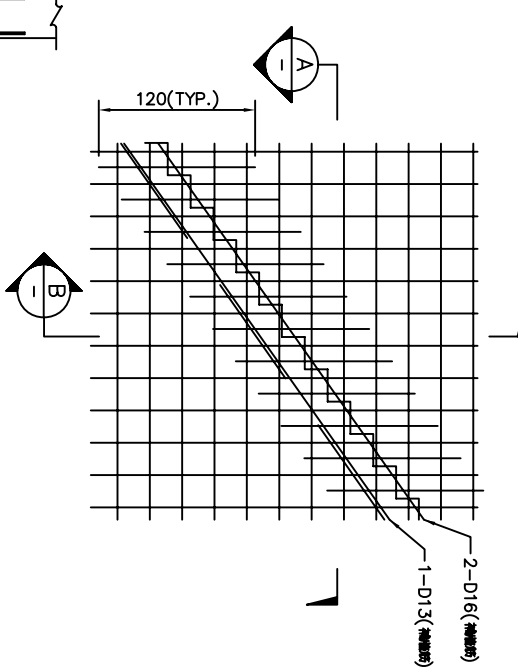



樓梯補強配筋標準圖	版筋之鑑定	牆/角隅補強
<div><p>附註:</p><ol style="list-style-type: none"><li>樓梯扶手高度至少 5cm</li><li>平台欄杆高度至少 1.05m 且應有收邊不傷人</li><li>所有樓梯之樓梯扶手應有收邊不傷人</li><li>樓梯扶手應有開口而應有扶手不為防護品時，應有防跌扶手在樓梯口，不得有自衛工。</li></ol></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p><p>附註: 樓梯配筋另詳設計圖</p></div>	<div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div>	<div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div> <div><p>SECTION: A-A</p></div>
懸臂式樓梯牆補強配筋標準圖	高差版補強配筋標準圖(版高差ΔT ≤10cm)	
 <p>SECTION: A-A</p>	 <p>SECTION: A-A</p>	