




備有自動滅火設備 4000m²

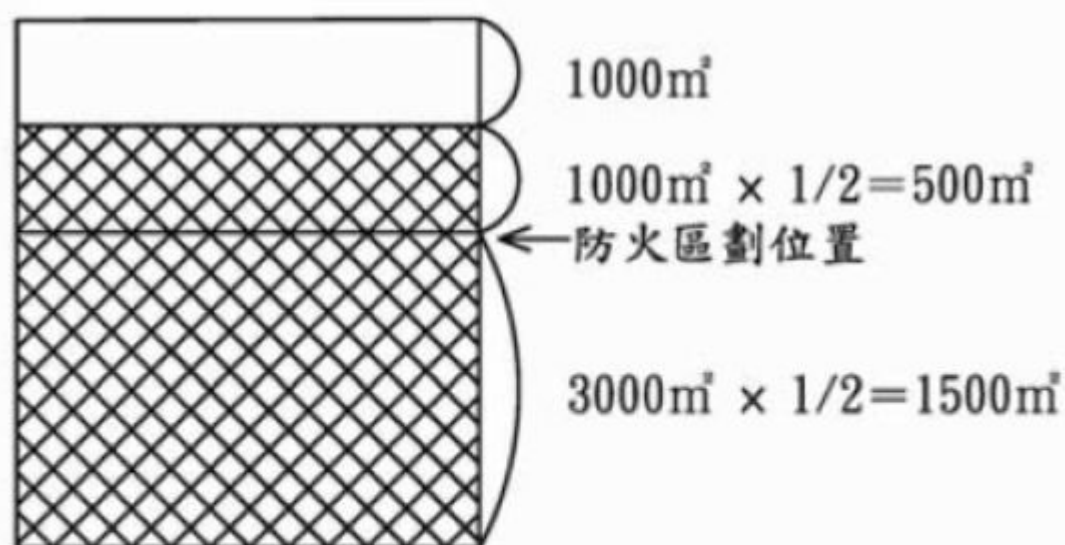

無自動滅火設備 1000m²

① 防火區劃的檢討

$5000 - (4000 \times 1/2) = 3000\text{m}^2 > 1500\text{m}^2$
所以應作區劃。

② 防火區劃位置的檢討

備有自動滅火設備部份，得在3000m²的位置上作區劃分隔。

$3000 \times 1/2 = 1500\text{m}^2 \leq (1500\text{m}^2)$

剩餘的部份。

$1000 + 1000 \times 1/2 = 1500\text{m}^2 \leq (1500\text{m}^2)$

所以這樣的區劃符合規定。

【圖例】