


污水處理設施使用人數計算：
總樓地板面積100m2以下每戶五人，
超過部份：(177.09-100)/30=2.57人 合計7.57人 設計10人份


型 號	參考 人數 (人)	處理 水量 (m³/d)	尺 寸(mm)					人 孔			鼓風機 馬力(W)
			A	B	C	h1	h2	a	b	c	
	10	2.50	2820	1200	1500	250	370	ø450	ø450	ø450	39

污水處理設施應依建築技術規則建築設備篇第40條之一規定，其為現場構築者，應符合建築物污水處理設施設計規範；為預鑄式者，應經中央環境保護主管機關會同中央主管建築機關審核認可。

放流水需符合[水污染防治法]最新修正發佈之放流水標準。

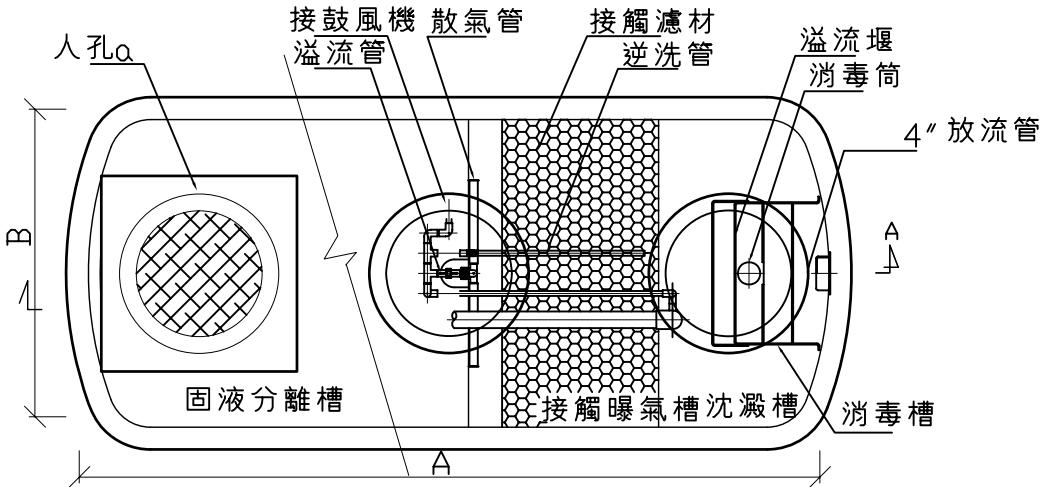


流程圖

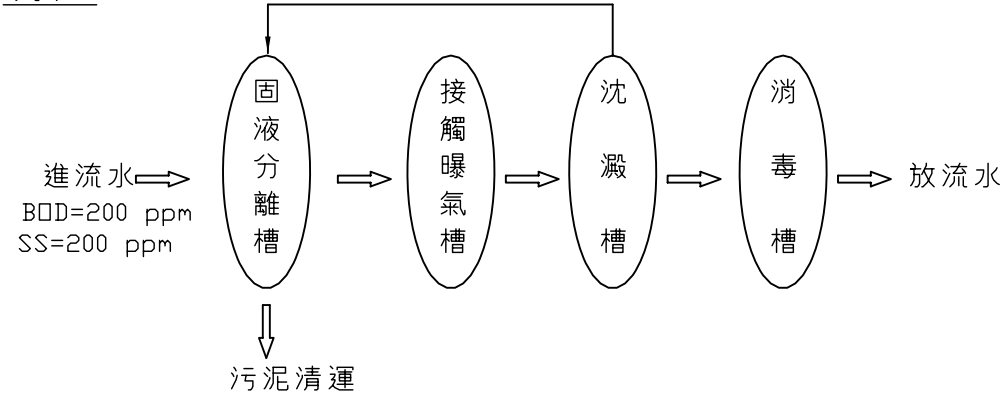

注意事項：

1. 此工程請確實依照設備廠商提供之施工圖面、圖說及安裝施工手冊施工。
2. 完工後設備廠商須提供 (A)品質保固證明書 (B)出廠證明書 (C)環保署及營建署審核核可證明副本 (D)操作維護手冊。
3. 設備廠商應具有水處理工程業登記證之資格證明。
4. 本處理設施之標準附屬設備為鼓風機及消毒氯錠，請業主確實檢查。
5. 業主請依照操作維護手冊之步驟，定期更換氯錠及抽除污泥等。
6. 施工前，業主須向設備廠商索取施工圖面。惟處理設施預埋處上方若有重物長期置放或為車輛必經處時，請事先通知設備廠商。
7. 處理設施安裝完成後，請立刻將槽體灌滿清水。灌水後才開始土方回填及配管。
8. 土方回填應使用細砂。

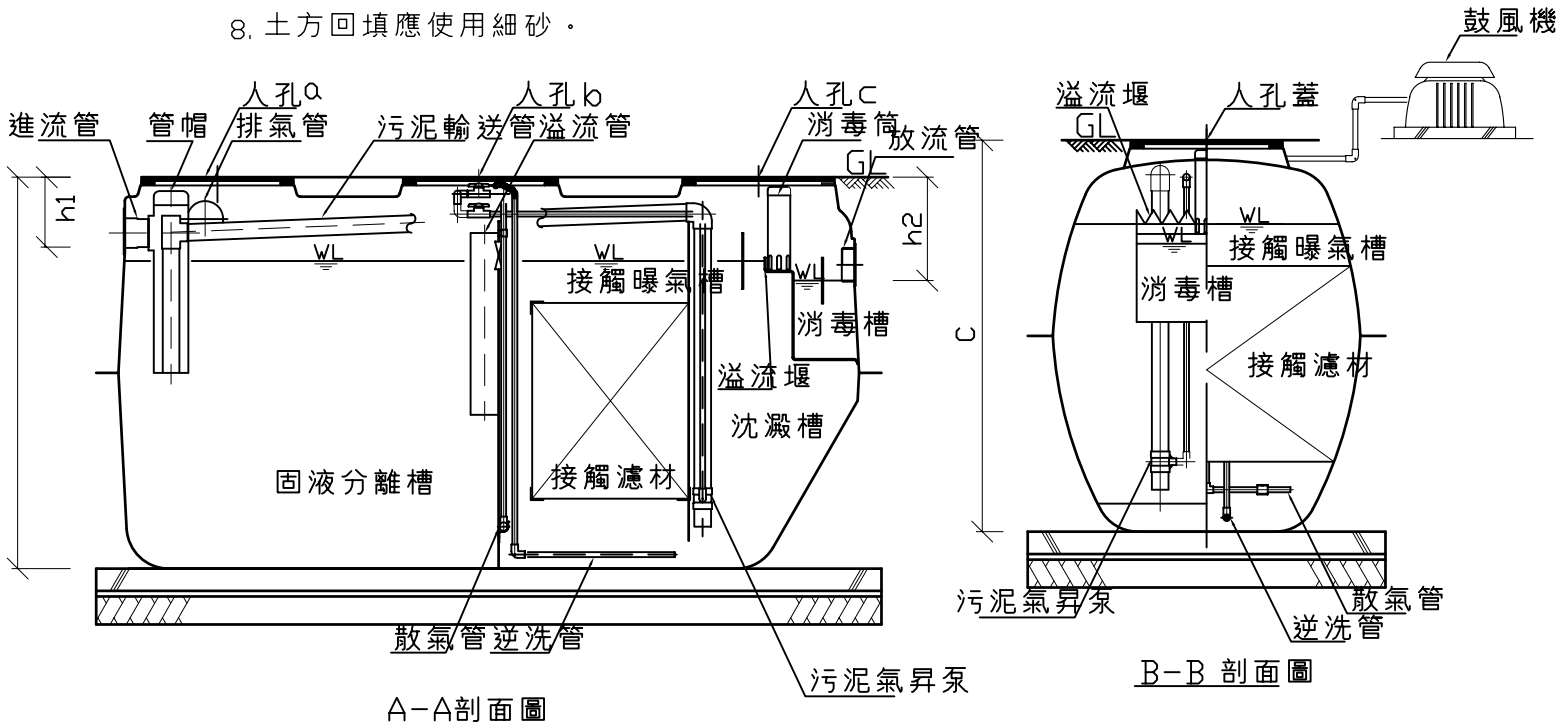

1
A6-1

預鑄式建築物污水處理設施 SCALE 1/30

魏成富建築師建築師事務所
建築師 魏成富
地址：高雄市鼓山三路104之20號
電話：(07)5310441 傳真：
電子信箱：mybear555@yahoo.com.tw

印鑑

簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (離島地區 編號02-A型)

工程名稱		比例尺 1/30	圖號 A6-1
圖號名稱	污水處理設施	單位 cm	張號 19
業務編號		圖紙 A3	