

備註：


有關建築物設備圖說部分應依當地各事業主管單位審核通過後，據以施工。

表位數量統計表

總表	口徑(mm)	
	數量(只)	
分表	口徑(mm)	
	數量(只)	
專用表	口徑(mm)	20
	數量(只)	1
公共水表	口徑(mm)	
	數量(只)	
接水時需能設專戶負責管理並繳費者,始准受理.		

索引表


圖號	名稱
W-1	給水圖例,索引表,昇位圖
W-2	一層給水配置平面圖
W-3	二層給水配置平面圖



瓦斯熱水器配管裝置示意圖

圖例	內容說明	參考廠牌
—CW—	冷水管 (PVC) 詳管徑厚度對照表	南亞
—HW—	熱水管 (PE保溫被覆不銹鋼管) SUS-304	肯忠
—WP—	廢水管 (PVC橘色管) 詳管徑厚度對照表	南亞
—VP—	透氣管 (PVC) 詳管徑厚度對照表	南亞
—SP—	污水管 (PVC橘色管) 詳管徑厚度對照表	南亞
—BV—	球塞凡而 3"以上(含)用法蘭式	富山
—GV—	閘門凡而 3"以上(含)用法蘭式	富山
—NV—	逆止凡而 3"以上(含)用法蘭式	富山
—SV—	緩衝式逆止凡而 3"以上(含)用法蘭式	富山
—FL—	防震散管 泵浦出口端使用(筒狀,附不銹鋼網)	
—FT—	洗臉盆冷熱混合龍頭 1/2"	和成
—KT—	廚房冷熱混合自由龍頭 1/2"	和成
—PT—	電話蓮蓬頭 1/2"	和成
—OT—	洗衣機用皮管龍頭 1/2" H=FL+120CM	和成
—OT—	長洞龍頭 1/2" H=FL+85CM	和成
—OT—	高壓浮球凡而	和成
—OT—	透氣泛水罩	
—OT—	防蟲銅罩	
—OT—	水錶位置	
—OT—	瓦斯熱水器 (下緣 H=FL+1.35M)	

管徑與厚度對照表												本工程使用		
管 材	管徑		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	
	類別													
P V C 管	冷水配管	3.0mm	3.0mm	3.5mm	3.5mm	4.0mm	4.5mm	4.5mm	5.5mm	7.0mm	7.5mm	8.5mm		●
	污排水配管	3.0mm	3.0mm	3.5mm	3.5mm	4.0mm	4.5mm	4.5mm	5.5mm	7.0mm	7.5mm	8.5mm		●
	通氣配管	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	3.0mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm				●
SUS #304 不 銹 鋼 管	熱水配管	0.8mm	1.0mm	1.0mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.5mm	4.0mm	4.0mm	5.0mm	5.0mm		●
	冷水配管	0.8mm	1.0mm	1.0mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm	1.5mm	4.0mm	4.0mm	5.0mm	5.0mm		○

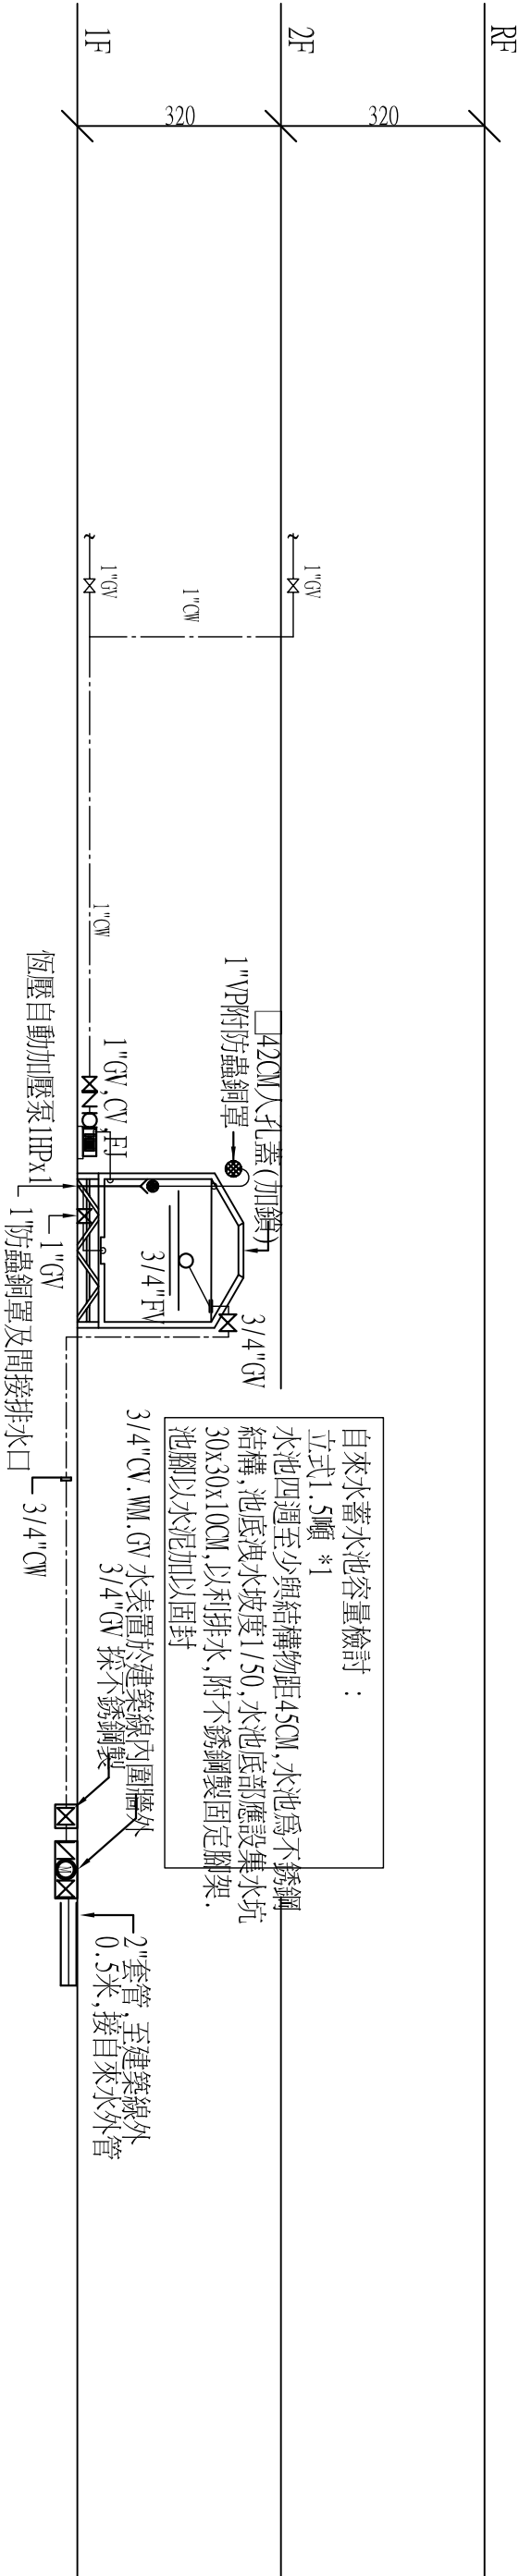

給水系統昇位圖 S:NO