


雨水回收蓄水池容量：立式 1.5噸 *1
水池四週至少與結構物距45CM，水池為不

結構，池底湧水坡度1/50，水池底部應設集水坑30x30x10CM，以利排水，附不銹鋼製固定腳架。池腳以水泥加以固封。

備註：有關建築物設備圖說部分應依當地各事業主管單位審核通過後，據以施工。

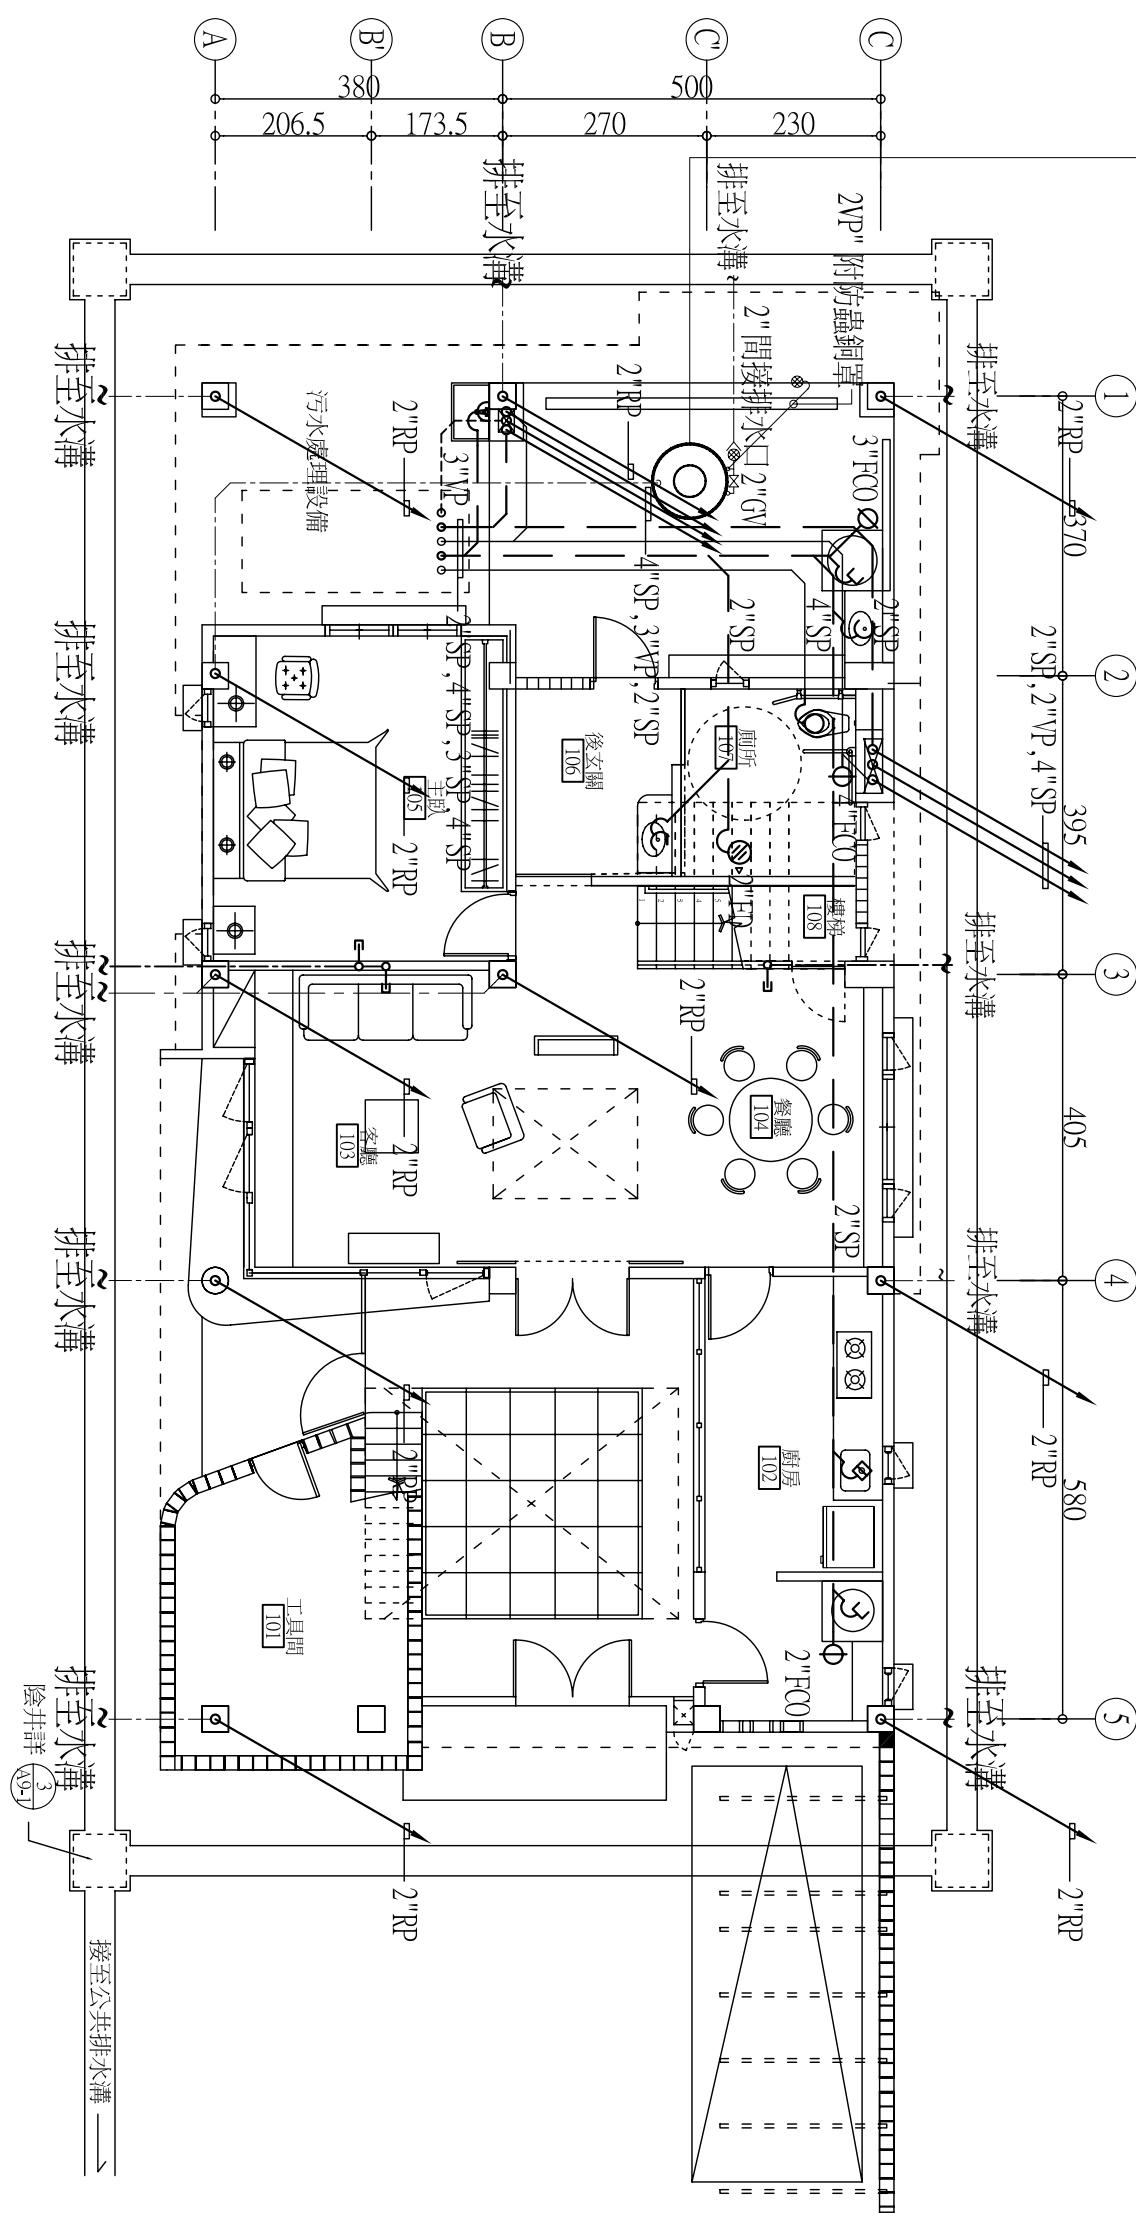

一層排水平面圖 S=1/100

鄉村地區住宅興建設計圖樣		工程名稱	三代同堂型設計圖	比例尺	P-2
		圖號名稱	一層排水配置平面圖	單位	cm
		業務編號		圖紙	A3
內政部營建署頒製	(離島地區編號01-B)	張號	47	49	