


備註：
有關建築物設備圖說部分應依當地各事業主管單位審核通過後，據以施工。

自來水蓄水池容量檢計表 *1
水池四週至少與結構物距45CM,水池為不銹鋼結構,池底洩水坡度1/50,水池底部應設集水坑. 30x30x10CM,以利排水,附不銹鋼製固定腳架. 池腳以水泥加以固封

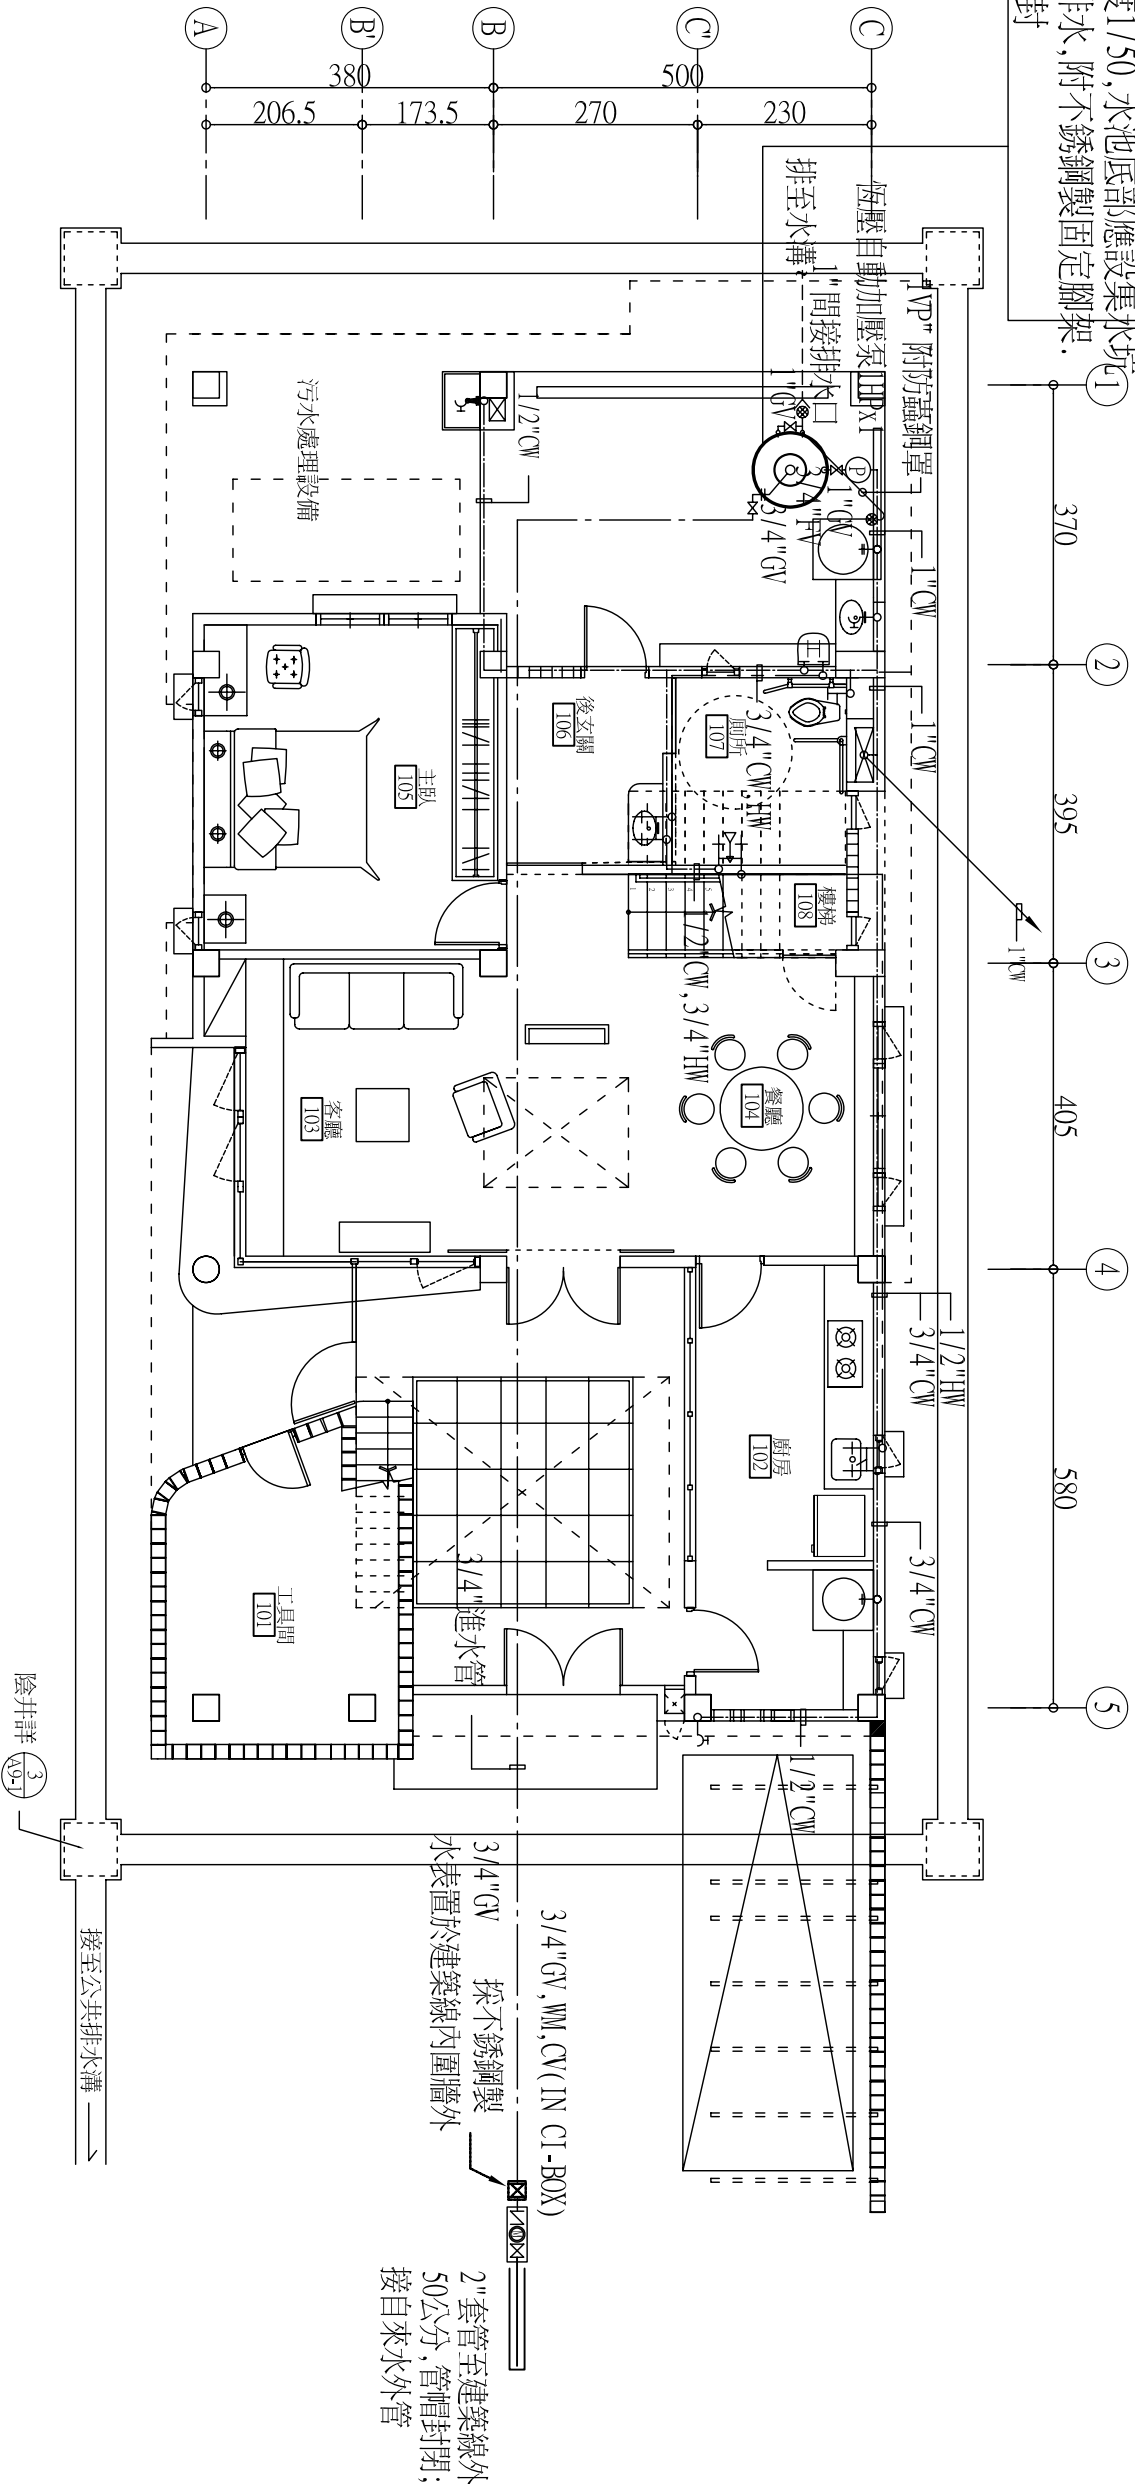

一層給水平面圖 S=1/100