




備註：
有關建築物設備圖說部分應依當地各專業主管單位審核通過後，據以施工。

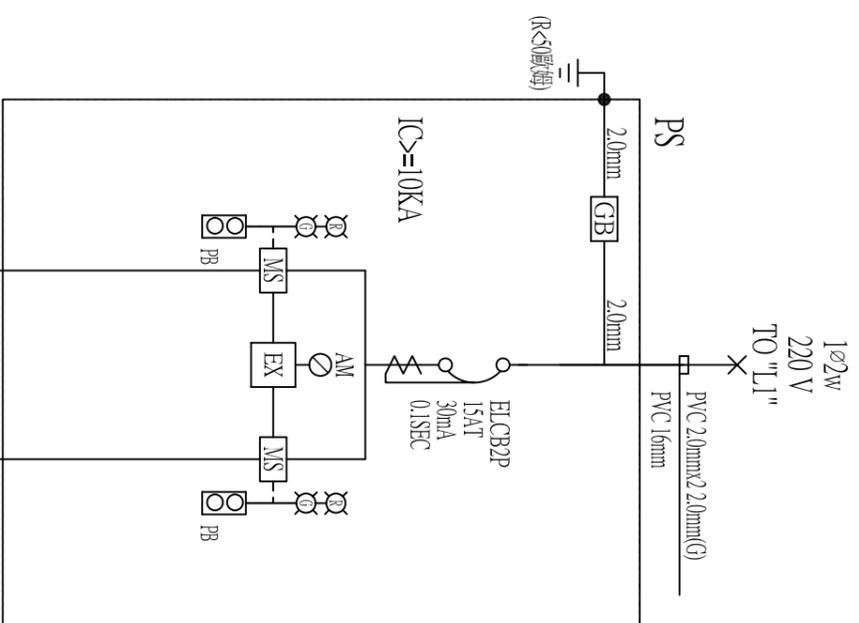

1	2	TOTAL
500	500	500
2.3	2.3	2.3
250	250	250
250		250
乾風機 1/2HP*2 自動交替運轉		P4.5KVA (含0.5HP)

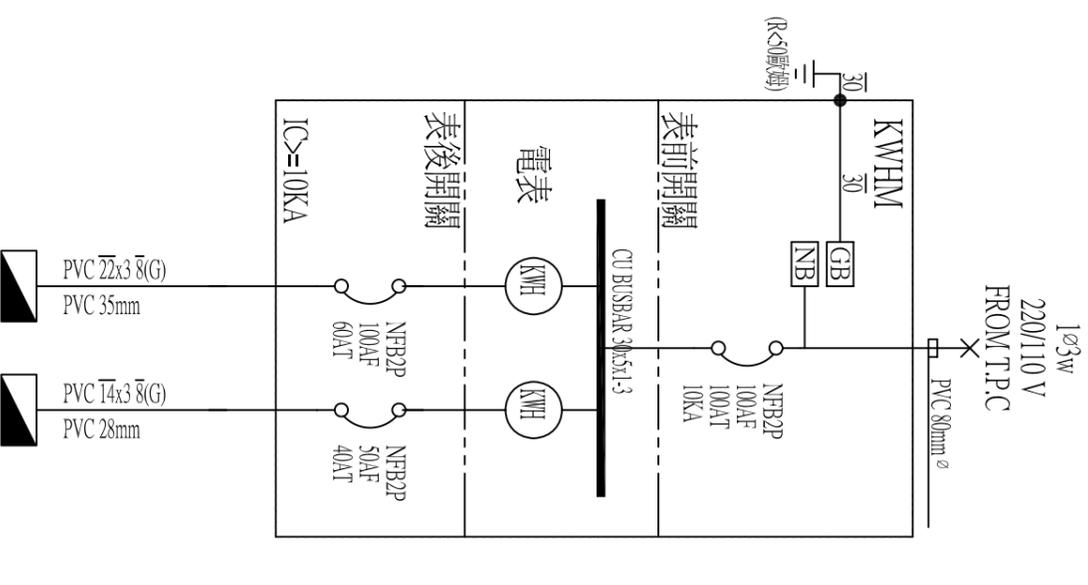

CKT. NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	11105	5510	16615
CURRENT(A)	50.5	26.7	77.1
LOAD(VA)	R	2570	8125
	S	2940	8490
T			
LOAD NAME	L1-PANEL	L2-PANEL	

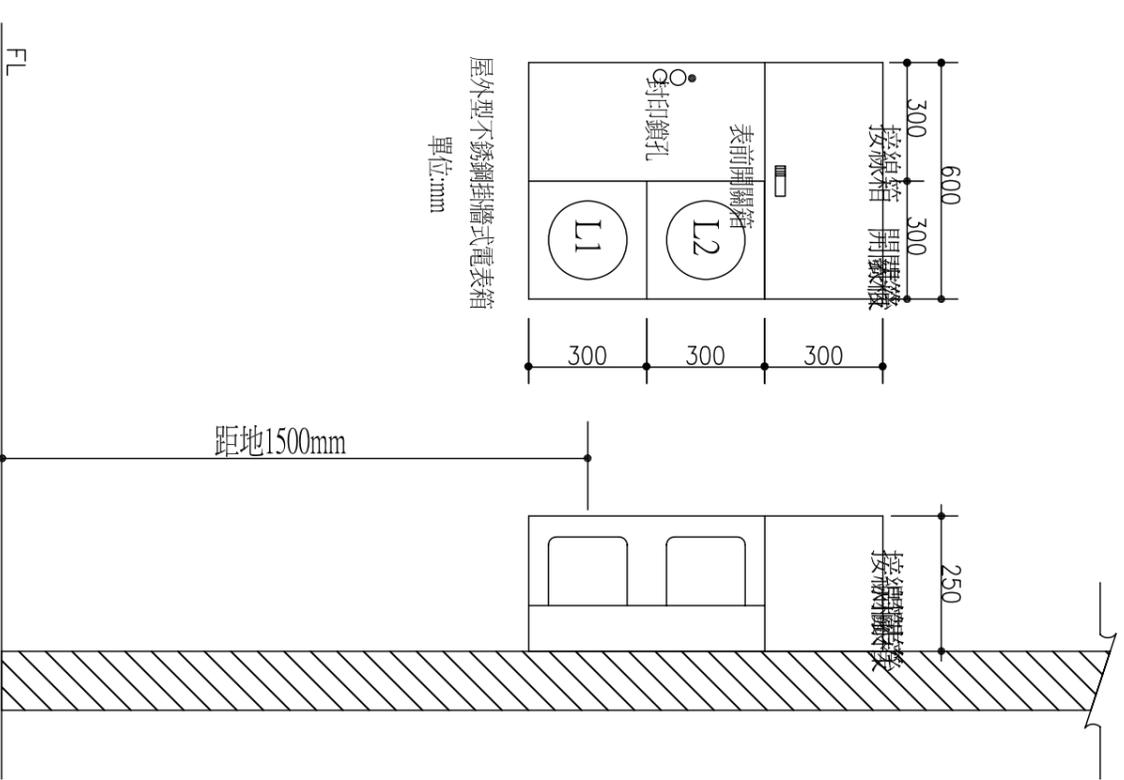

"KWHM"電表 N.S.

(電表箱尺寸配合實際送電修改)