



- 附註:
1. 以搭接方式不易施工時,經監造人同意,可採用其他搭接方式處理。
 2. 梁下層主筋在左端搭接者,不得再於右端搭接。搭接範圍應配置閉合箍筋,間距不得大於 $d/4$ 或10cm。
 3. 梁縱向鋼筋終止於柱內時,應延伸至柱圖東核心區之另一面。

1 大梁鋼筋配置標準圖

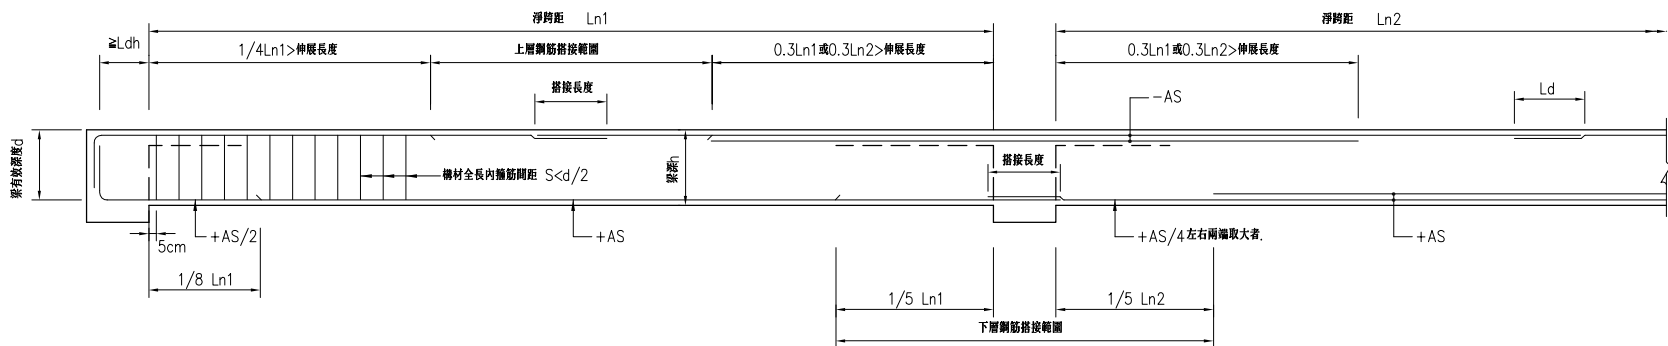


2 小梁鋼筋配置標準圖

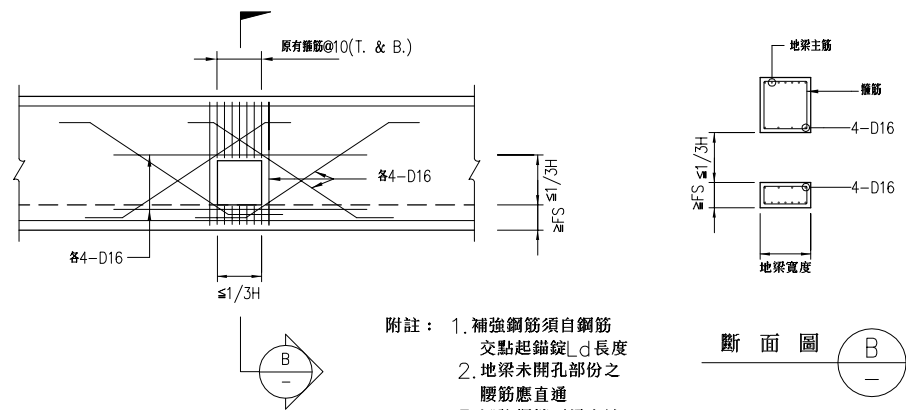

- 附註:
1. 補強鋼筋須自鋼筋交點起錨 L_d 長度
 2. 地梁未開孔部份之腰筋應直通
 3. 補強鋼筋不得少於原有主筋被開口截斷之鋼筋量


斷面圖 B

3 地梁穿孔補強詳圖

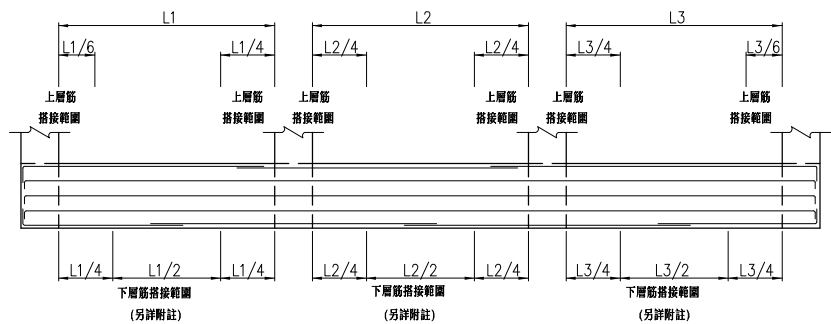


附註: 該跨長度小於鄰跨長度之一半時,不得搭接。

連續梁

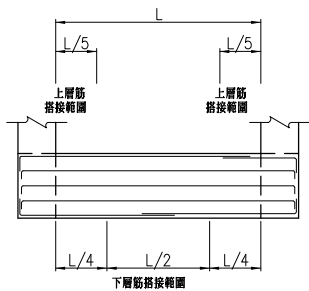

單跨梁

4 地梁鋼筋搭接位置標準圖

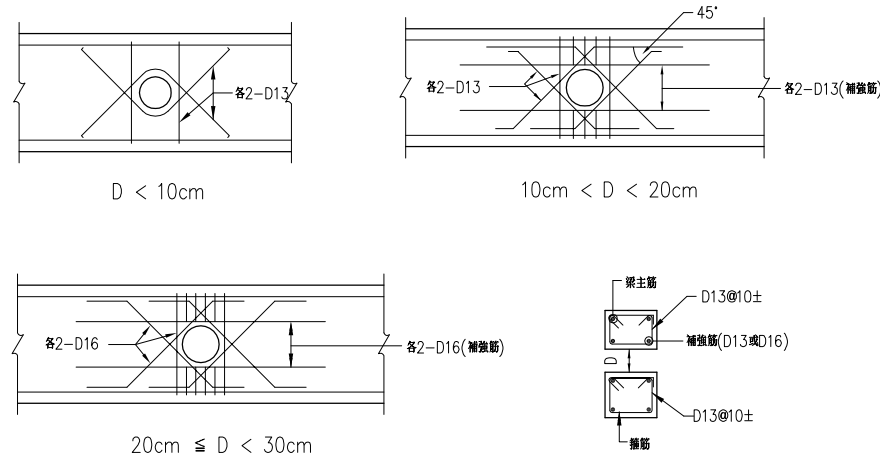

- 附註:
1. D = 穿孔孔徑。
 2. 穿孔孔徑不得大於 $1/3$ 梁深。
 3. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
 4. 距柱面2倍梁深範圍內不得穿孔。
 5. 穿孔水平排列須相距 $3D$ 或30cm以上。
 6. 各補強鋼筋(箍筋除外),須自鋼筋交點起有足夠伸長度。
 7. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。

5 梁穿孔補強圖



蔡宜璋 建築師事務所

建築師: 蔡宜璋

地址: 台南市中西區康樂街179號
電話: 06-2281239 傳真: 06-2284248
電子信箱: tarcht@ms52.hinet.net

印鑑

簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (雲嘉南 地區 編號02 - B型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣—B型	比例尺	略	圖號	ST-3
圖號名稱	標準配筋圖三	單位	略	張號	37/60
業務編號		圖紙	A3		