


流程

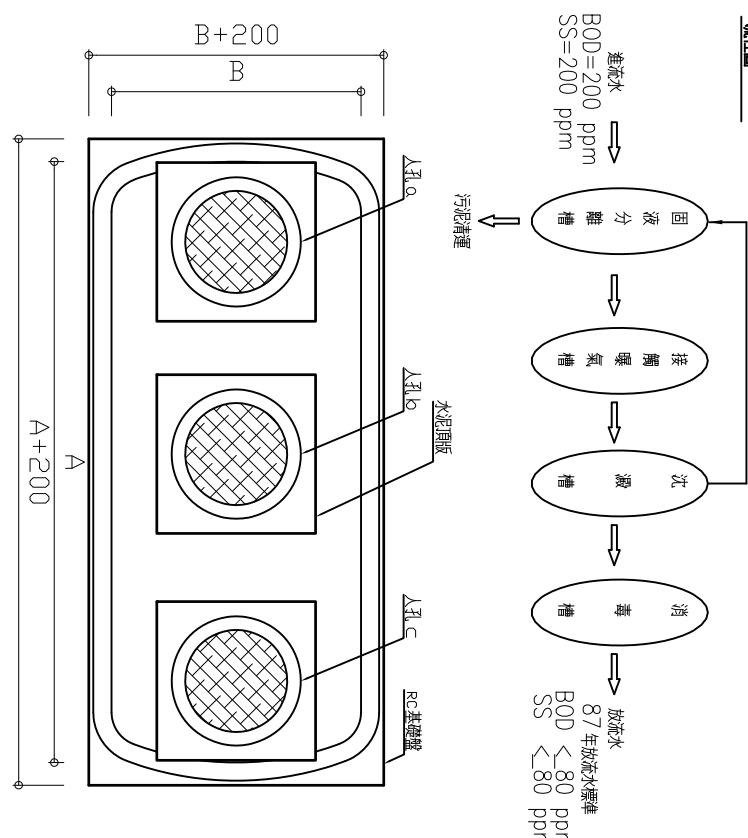

採用型式	參考人數 (人)	處理水量 (m³/d)	尺 寸 (mm)			人 孔			鼓風機 馬力 (W)	電 源
			A	B	C	h1	h2	φ		
□	5	1.50	2000	1100	1400	250	370	φ450	φ450	29
□	6	1.70	2030	1100	1400	250	370	φ450	φ450	29
□	8	2.00	2650	1100	1400	250	370	φ450	φ450	29
☑	10	2.50	2820	1200	1500	250	370	φ450	φ450	39
□	15	3.75	3120	1300	1700	250	370	φ450	φ450	98
□	20	5.00	3090	1400	2050	300	420	φ450	φ600	125
□	26	6.50	3920	1400	2050	300	420	φ450	φ600	135
□	30	7.50	3480	1700	2200	350	470	φ450	φ600	135
									1φ *10V / 220V	

放流水標準： BOD 80 ppm以下 SS 80 ppm以下

注意事項：

- 此工程請確實依循設備廠商提供之施工圖面、圖說及安裝施工手冊施工。
- 完工後設備廠商須提供(A)品質保固證明書(B)出廠證明書(C)環保署及營建署審核可證明副本(D)操作維護手冊。
- 設備廠商應具有水處理工程業登記證之資格證明。
- 本處理設施之標準附屬設備為鼓風機及消毒氯錠，請業主確實檢查。
- 本處理設施機體保固5年，機電設備保固2年。
- 業主請依照操作維護手冊之步驟，定期更換氯錠及抽除污泥等。
- 施工前，業主須向設備廠商索取施工圖面，惟處理設施預埋處上方若有重物長期置放或為車輛必經處時，請事先通知設備廠商。
- 請業主遵照88年1月1日營建署公佈的“技術規範”第二章之計算基準，選用適當型號的處理設施。此計算基準可參閱本公司產品型錄。

非施工範圍：

- 土木工程：包括土方開挖、基礎盤施作、土方回填、廢土運棄等。
- 污水進流管、放流管、排氣管及鼓風機空氣管等管線之施工長度以接至管外20公分為限，其餘需延長部分由水電工程等負責。
- 施工期間，業主須提供適當之清水源及電源，以便設備廠商安裝施工。
- 鼓風機及電盤設置位置，應盡量靠近處理設施為宜。

- 處理設施安裝完成後，請立刻將槽體灌滿清水，灌水後才開始土方回填及配管。
- 土方回填應使用細砂。


● 污水處理設施人數檢討：

建築物污水處理設施設計技術規則，住宅總樓地板面積100平方公尺以下者，每一戶按5人計算，超過部分每30平方公尺加算1人，面積超過200平方公尺均以10人計算。


分區：353.5 m² > 220 m², 故10人份子水處理設施符合規定。

● 本圖僅供參考，凡取得環保署審核認可之產品皆可採用。

● 本設施放流水需符合[水污染防治法]最新修正發佈之放留標準。

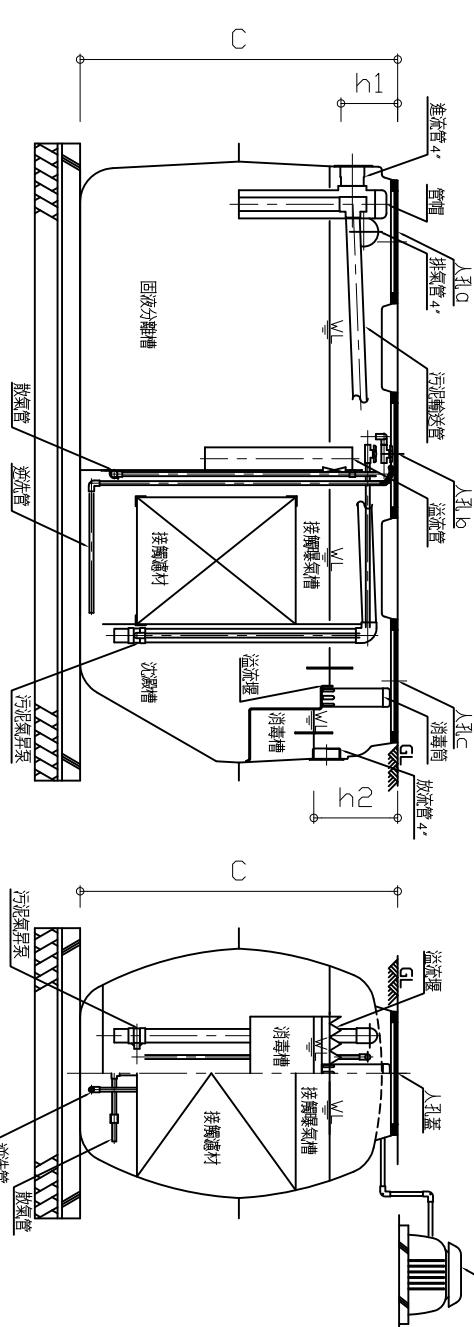

A-A 鋼圖

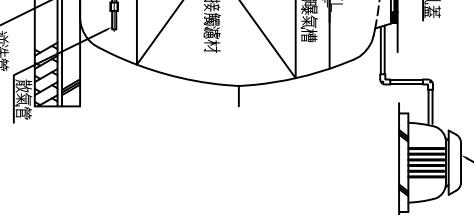

B-B 鋼圖

莊輝煌建築師事務所	印鑑	簽章
建築師：莊輝煌 地址：屏東市公益街37號6樓 電話：08-7329755 傳真：08-7650456 電子信箱：hangin.arch@msa.hinet.net		

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(高高屏地區編號01)

印鑑

簽章

日期

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年