

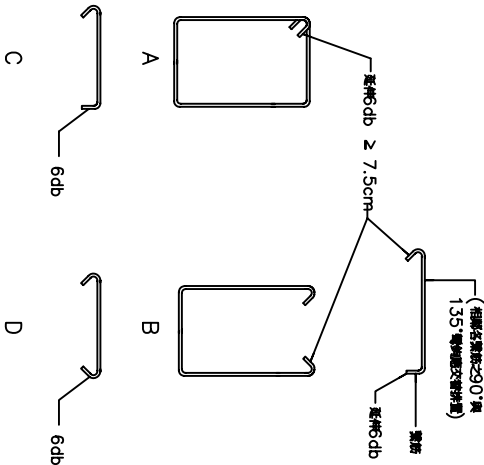


梁閉合箍筋標準圖

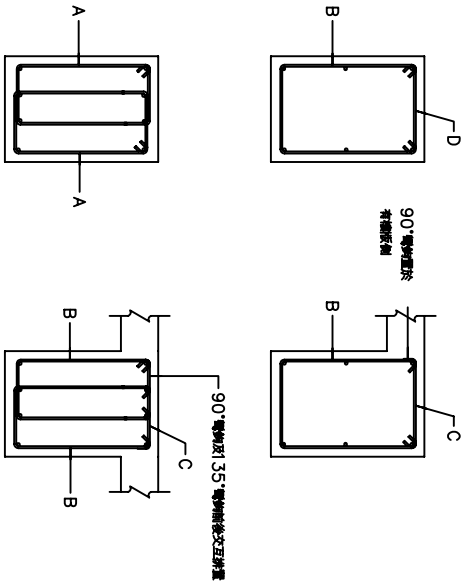


- 附註
1. C,D型箍筋之135°之彎折可與主筋位置情形改用80°彎折
  2. 以A型配置閉合箍筋為原則，採用A型以外閉合箍筋型式，不得另加補筋數量。

梁穿孔補強

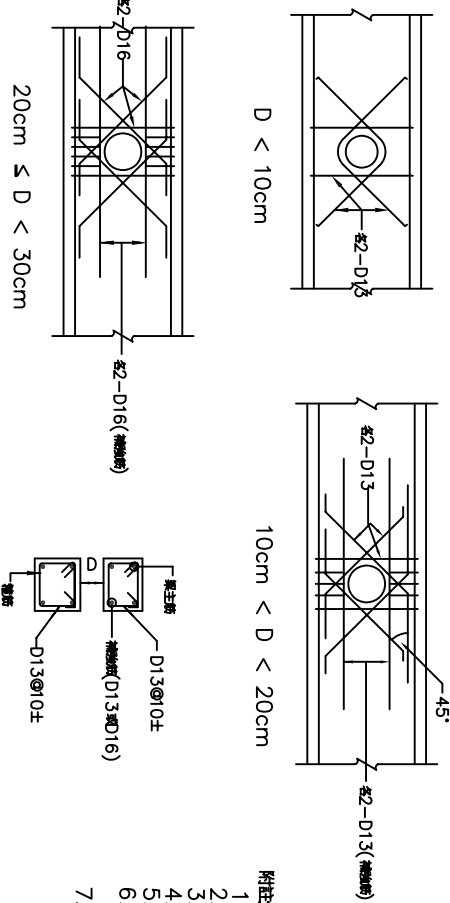

- 附註
1. D＝穿孔直徑。
  2. 穿孔直徑不得大於 1/3 梁深。
  3. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
  4. 距柱面2倍梁深範圍內不得穿孔。
  5. 穿孔水平排列須相距3D或30cm以上。
  6. 各種補筋(電筋除外)，須自鋼筋交點起有足夠伸長長度。
  7. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。

地梁穿孔補強詳圖

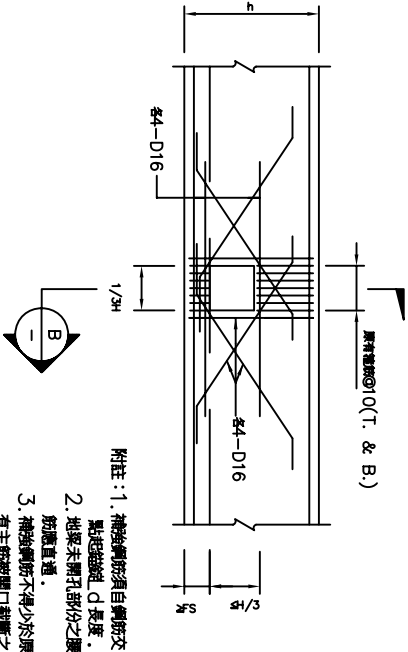


- 附註：1. 補強鋼筋須自鋼筋交點起按配筋長度，  
2. 地梁未穿孔部份之腰筋應直通，  
3. 補強鋼筋不得少於原有主筋按開口截斷之鋼筋量。


斷面圖



柱，梁腹內部分置水電配管配置示意圖

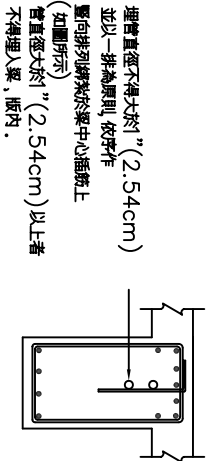

- 附註
1. 4.5x4.5cm 或柱面積小於2100cm<sup>2</sup>以下者，柱內不得埋管。
  2. 柱內埋管及其配件所占面積不得超過柱斷面積百分之四（合理管彎出之水平投影面積），內徑不得大於五公分。



林志成建築師事務所  
建築師林志成  
電話：(03)5420210 傳真：(03)5420212  
電子郵件：urban.design@msc.hinet.net

圖號

圖名

鄉村地區住宅標準建築圖樣  
內政部營建署頒製 (桃竹苗 地區編號-02-B)

工程名稱		出處	N.T.S.	圖號	ST-4
圖樣名稱	RC標準圖四	圖名	N.T.S.	圖號	(9) 13
業務編號					