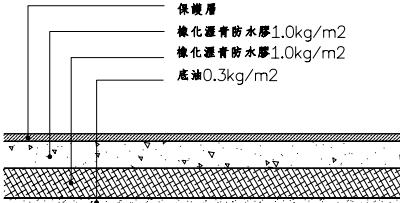
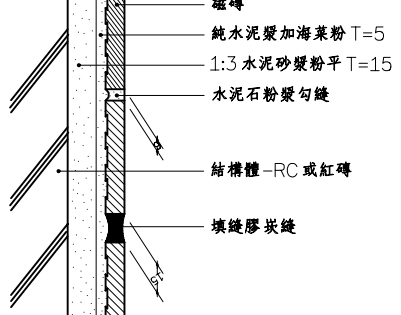
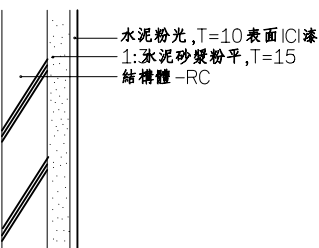
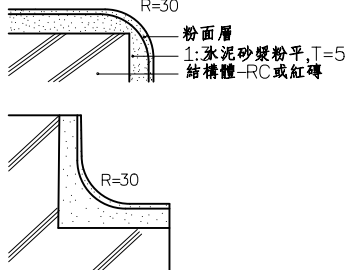
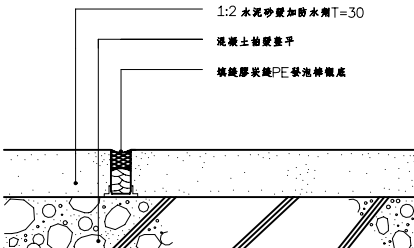
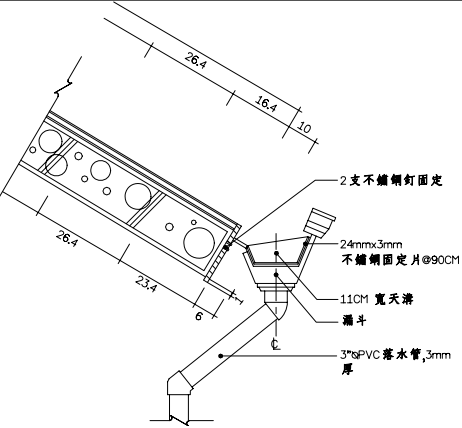
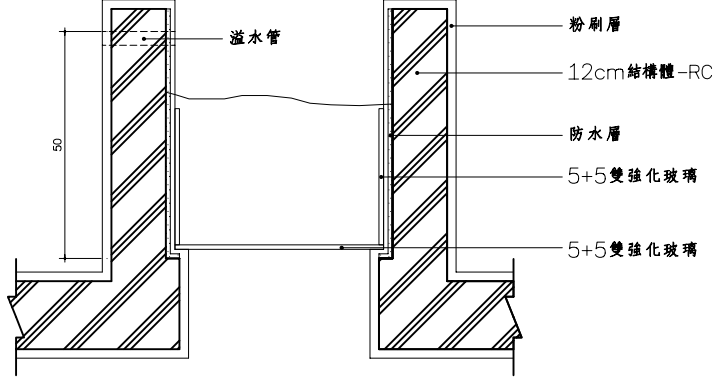
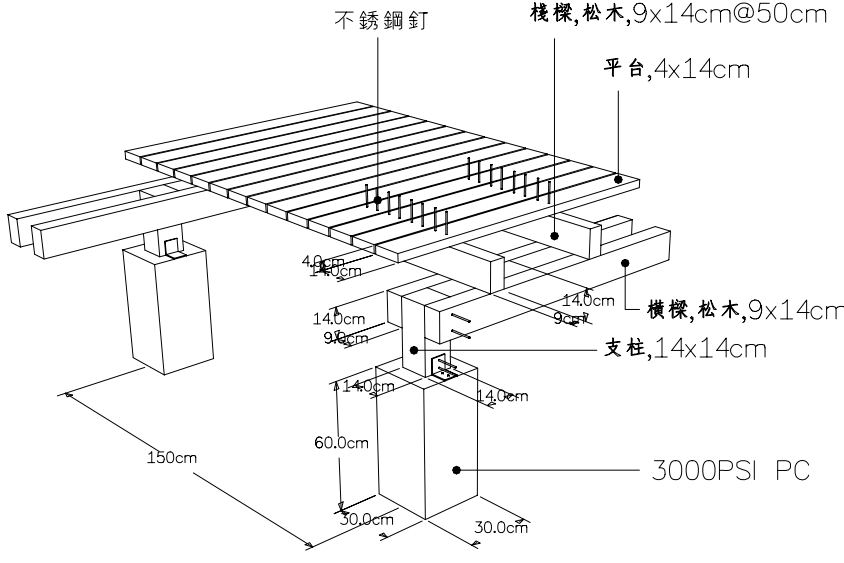


 <p>1.面層 -塗佈硬化料鍍光,含底劑 材質:a.金鋼砂樹脂 b.氧化鋁樹脂 2.隔熱層 -輕質泡沫土 材質:a.泡沫混凝土 b.珠濖泡沫土 c.蛭石泡沫土 厚度:50以上 3.補強筋 -點焊鋼絲網300x300x5/5 4.防水層 材質:a.防水膜 b.防水膠 5.粉底層 -1:3水泥砂漿粉平 厚度:20 6.結構體 -RC樓版,洩水坡度1/100或1/200 7.伸縮縫 材質:a.柏油填封 b.填縫膠嵌縫 端底:a.發泡PE棒 b.保力龍板 寬度:20 間距:視載重訂定最大尺寸, 不超過 @3000雙向, 並註明於平面圖上.</p>	 <p>保護層 強化瀝青防水膠1.0kg/m2 強化瀝青防水膠1.0kg/m2 底油0.3kg/m2</p>	 <p>磁磚 純水泥漿加海菜粉 T=5 1:3 水泥砂漿粉平 T=15 水泥石粉漿勾縫 結構體-RC或紅磚 填縫膠嵌縫</p>	 <p>水泥粉光,T=10表面ICI漆 1:水泥砂漿粉平,T=15 結構體-RC</p>	 <p>R=30 粉面層 1:水泥砂漿粉平,T=5 結構體-RC或紅磚 陽角 陰角 R=30</p>
① 屋頂及露台防地坪 單位MM	② 浴廁防水層	③ 面磚牆面 單位MM	④ 粉面類牆面 單位MM	⑤ 粉面類牆面轉角 單位MM

 <p>1:2 水泥砂漿加防水劑T=30 瀝瀝土牆壁蓋平 填縫膠嵌縫PE發泡棒端底</p>	 <p>2支不鏽鋼釘固定 24mmx3mm 不鏽鋼固定片@90CM 110CM 寬天溝 漏斗 3吋PVC落水管,3mm厚</p>	 <p>溢水管 粉刷層 12cm結構體-RC 防水層 5+5雙強化玻璃 5+5雙強化玻璃</p>	
⑥ 水泥粉光地坪 單位MM	⑦ 天溝剖面詳圖 單位:公分	⑧ 魚缸大樣圖 單位:公分	

 <p>不銹鋼釘 棧樑,松木,9x14cm@50cm 平台,4x14cm 橫樑,松木,9x14cm 支柱,14x14cm 3000PSI PC 150cm 60.0cm 30.0cm 30.0cm 14.0cm 9.0cm 14.0cm 4.0cm 14.0cm</p>	<p>木地板施工規範:</p> <ol style="list-style-type: none">1.木料材質:南方松2.木料規格:(F.O.H.C)本設施木料運用離心材(Free of heart center),不得有邊材之白木質及心材的水心部份.3.本工程所用所有木材應符合下列條件:<ol style="list-style-type: none">(1)素材品質應屬健全,且符合CNS444標準.(2)生材須乾燥處理,且不得傷害材質,含水率不得超過20%.(3)木材均需以真空加壓防腐處理,符合CNS3000標準,鉻化鉀酸銅組成成份規定.(4)防腐劑難以滲透之木材,為增加其防腐劑吸收量及滲透量,於乾燥處理前,應進行刺縫工作.(5)經防腐處理後之木材,表面須清除雜質乾淨後,以具抗紫外線功能之透明塗料二底三度.4.木料進場前,會同甲方至工廠取樣,認可後方可加工施作.5.接觸面之木料,須經導角處理.6.CWF塗料應於木料加工後,先行塗佈乙次,塗佈後約15-30分鐘,在尚未完全乾時做第二次塗佈.7.五金部份:角鐵,螺栓,螺絲,需經防銹B理,須使用不銹鋼釘固定木板8.承包商施作前需會同設計及監造單位及業主於工廠驗料,並提送公立或學術單位試驗報告,方可進場施作.9.驗收前需檢送防腐證明,出廠證明,及試驗報告,以維按圖施工,確定公共工程品質.10.圖說及補充之施工說明不明處,由設計師指示施工之,或由承包商商送審細部大樣圖,經設計單位審核通過後,方可進場施作.
⑧ 搭接詳圖 單位:公分	

林志成建築師事務所
建築師林志成
地址：新竹市自由路69號5F 2.2
電話：(03)5420210 傳真：(03)5420212
電子信箱：urban.design@msa.hinet.net

印鑑	簽章
	

鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製 (桃竹苗 地區編號-02-B)

工程名稱		比例尺	圖號 A6-1
圖號名稱	大樣圖	單位 cm或 m ²	
業務編號		圖紙 A3	須覽 