


圖例說明

| 圖例 | 說明 | 備註 |
|-----|---------------------------|---------|
| □ | 電錶箱鐵板製內外烤漆處理 厚2.0mm | H-150CM |
| ■ | 照明配電盤鐵板製內外烤漆處理 厚2.0mm | H-180CM |
| ⊕ | 專用接地型暗插座含BOX及蓋板 3P110V20A | |
| ◎ | 雙聯接地型暗插座含BOX及蓋板 3P110V15A | H-30CM |
| S | 單切暗開關含BOX及蓋板 WNF5001 | H-120CM |
| S3 | 三路暗開關含BOX及蓋板 WNF5002 | H-120CM |
| —~— | 無熔絲開關 | |
| ○ | 電燈出線口 | |
| ◎ | 崁燈出線口 | |
| (H) | 電能熱水器出線口 | |
| (M) | 馬達出線口 | |

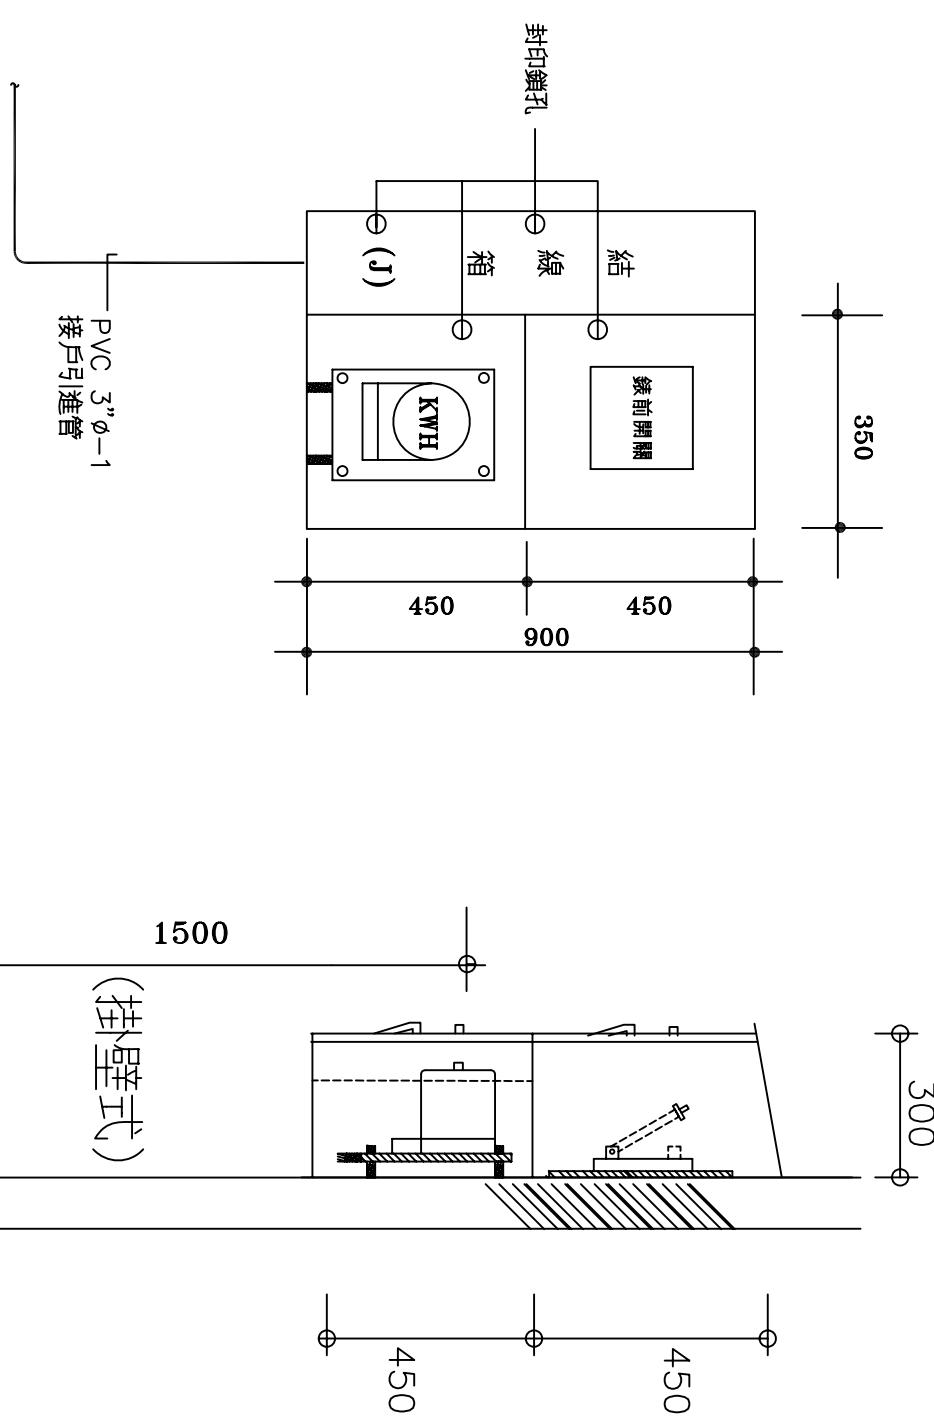

請自埋了”
管乙支，埋深0.9公尺，埋出建築線外
公尺處
如遇水溝應請通過溝底至少埋至另側溝壁外 0.1 公尺處

重慶 mm

量位 mm

10

1φ3W220/110V 錶相圖

KWH-1L

Architectural floor plan showing structural details for floors 1F, 2F, 3F, and RF. The plan includes columns labeled 1F, 2F, 3F, and RF. A vertical dimension line indicates a height of 80φ-1 between the 1F and 2F levels. A horizontal dimension line at the bottom indicates a width of 14x3 8(G) 41φ. A legend identifies symbols: KWH-L (diagonal hatching), "1L" (black triangle), and "2L" (black square).

請自理了”¹⁰ 管乙支，埋深0.9公尺，埋出建築線外
如遇水溝，應請通過溝底至少埋至另側溝壁外 0.1 公尺處

異位圖

鄉村地區住宅標準建築圖樣

| | | | |
|------|----------------------|--|--|
| 工程名稱 | 林志成建築師事務所 | | |
| 圖說名稱 | 圖例說明 另位圖 鏡框示意圖 | | |
| 業務類別 | 內政部營建署頒發 | | |
| 地址 | (桃竹苗 地區編號 02-B) | | |
| 日期 | 105年 5月 22日 | | |
| 編號 | E-02 | | |
| 頁數 | 2 16 | | |