



樓梯補強配筋標準圖

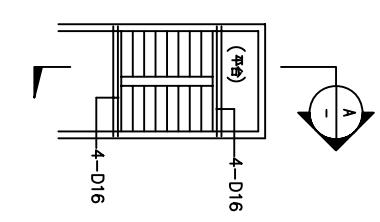





附註  
1. 梯級支承處距至少 50cm  
2. 平台轉折處距小頭端校量示範  
3. 鋼筋應搭接於二梯級之交界處  
4. 鋼筋應從踏面開口而延伸斜坡支承不外露或露時，則另設踏板專用拉拔試驗，不得據自施工。

A. 折版式樓梯

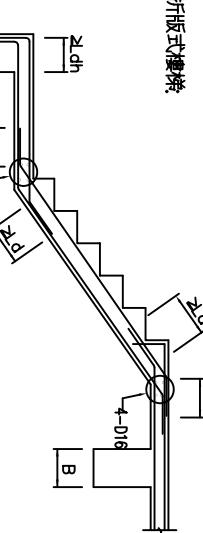


SECTION: A-A

牆角隅補強

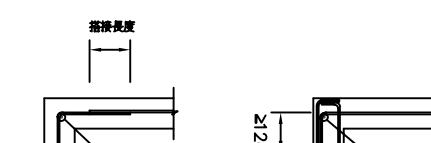



牆角隅補強



懸臂式樓梯等牆補強配筋標準圖

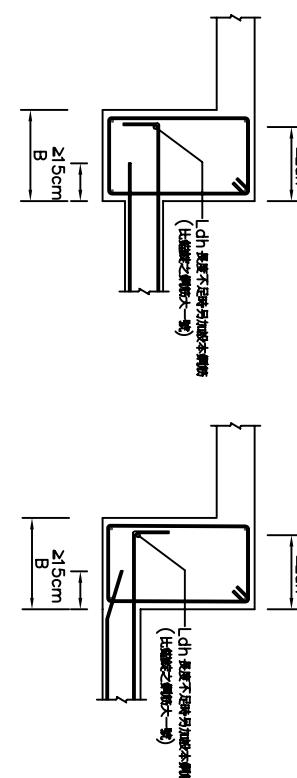


高差版補強配筋標準圖(版高差ΔT ≤ 10cm)

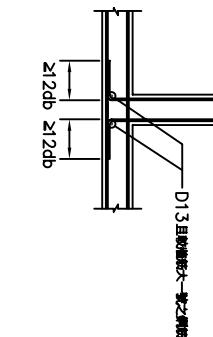

樓版內埋設水電配管示意圖

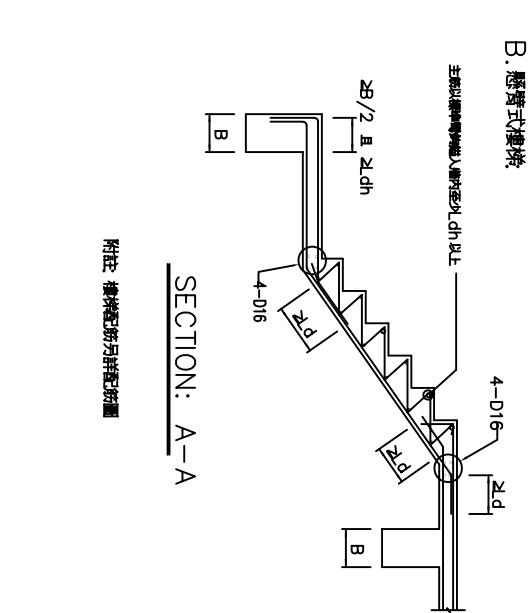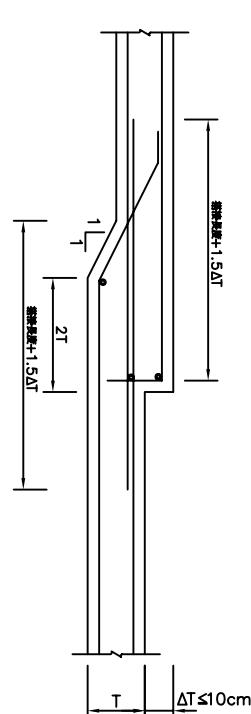

SECTION: A-A

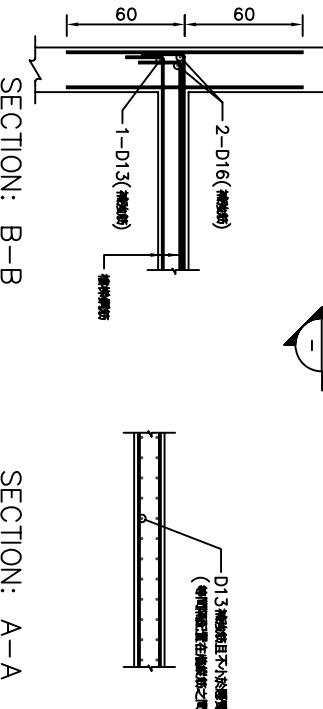

SECTION: B-B

SECTION: A-A

附註: 樓梯配筋另詳正規圖

林志成建築師事務所  
建築師林志成  
地政司編號: 055-22  
電話: (03)5420212  
郵件: urbun.design@msa.hinet.net

鄉村地區住宅標準建築圖樣  
內政部營建署頒佈 ( 極竹苗 地圖編號 - 02-B )

工程名稱	N.T.S.	ST-7
圖號名稱	RC標準圖七	
備註		