
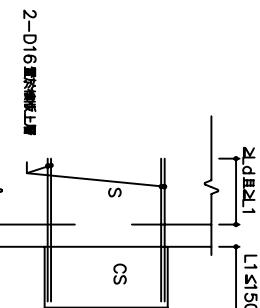
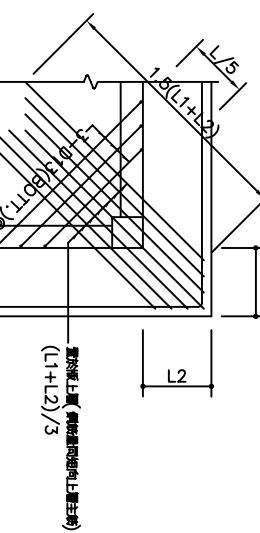


樓版角隅補強筋標準圖


懸臂版補強筋標準圖

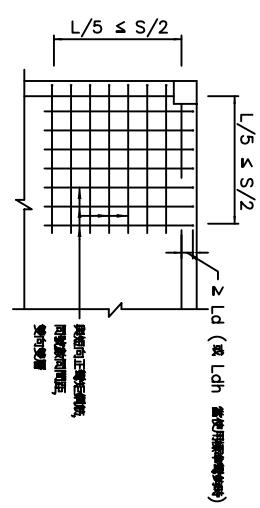

附註：  
1. 緩衝帶：斜入牆板或柱子之外，  
（延伸度不足時以牆板淨長度為主）  
牆板淨長度不足時以牆板淨長度為主。  
2. "L"：牆板淨長度，"S"：牆板淨寬度。


CASE (A)

樓版開口補強筋標準圖( 開口週邊有牆載重, 不適用本標準圖 )

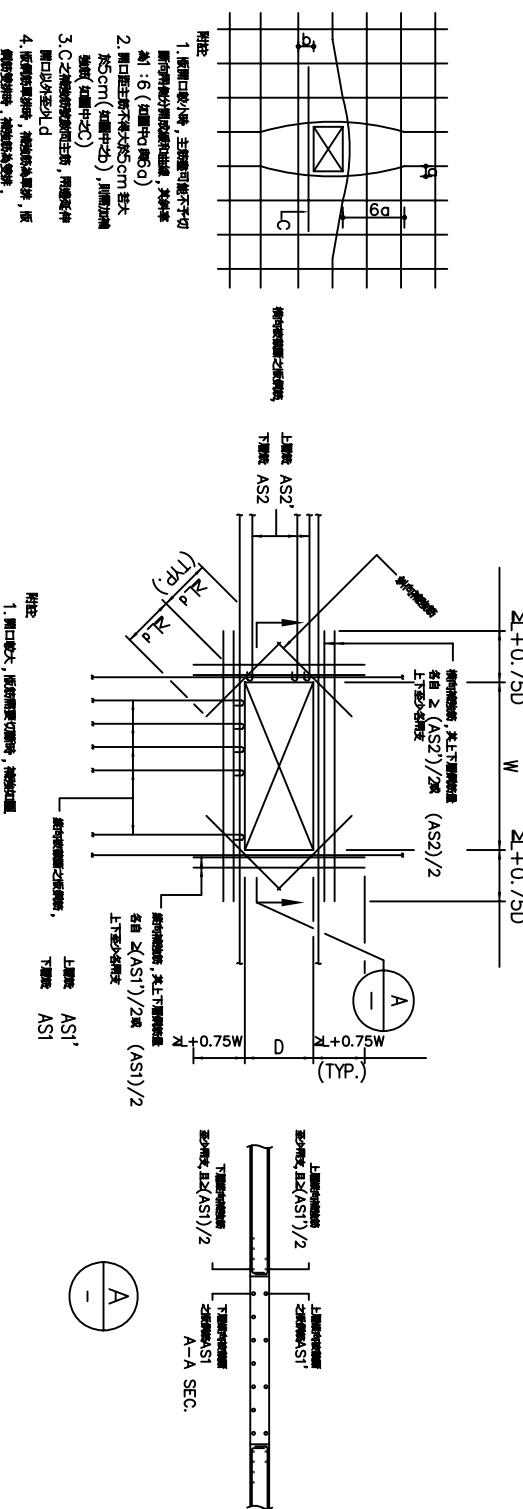

CASE (B)


樓版開口補強筋標準圖( 開口週邊無牆載重, 不適用本標準圖 )

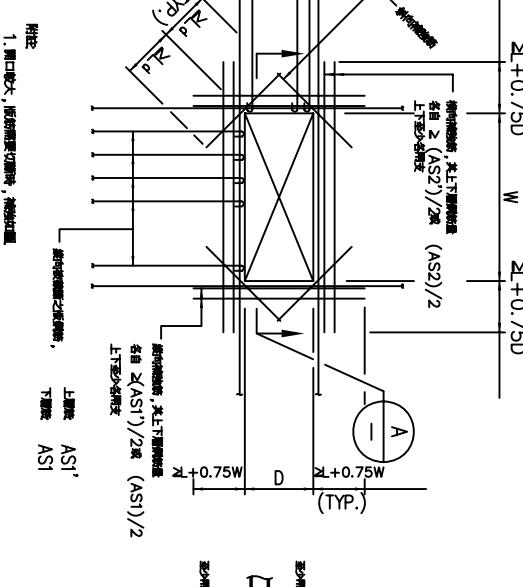

CASE (C)

非結構牆與柱接合詳圖 ( 非結構牆之必要隔離縫另詳結構設計圖 )

非結構牆與梁接合詳圖 ( 非結構牆之必要隔離縫另詳結構設計圖 )

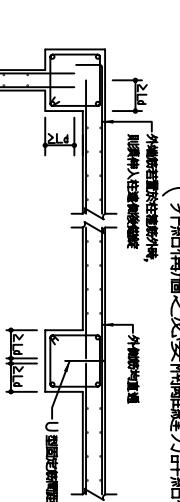


附註：  
1. 柱子外，牆板厚度切勿  
2. 墙板厚度用 天然石主牆板不  
3. 墙板厚度，不外於各面牆板主牆板開口牆之厚度。  
4.L：牆板厚度。

開口長邊 &lt; 30cm


CASE (A)

非結構牆直筋標準圖 ( 揭土牆, 剪力牆, 蓄水池及地下室之外牆不適用本表直筋 )

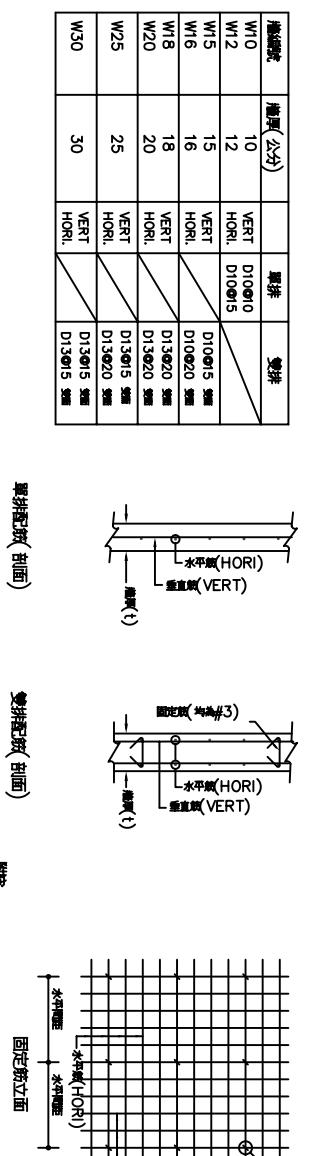

30cm ≤ 開口長邊 &lt; 80cm


CASE (B)

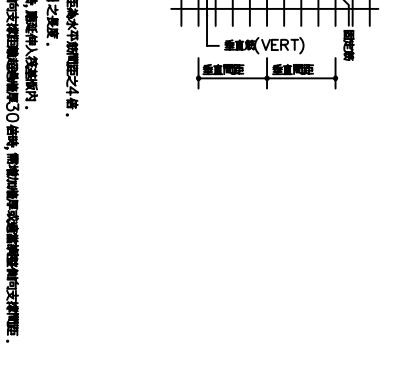

30cm ≤ 開口長邊 &lt; 80cm


CASE (A)

非結構牆開口補強直筋標準圖

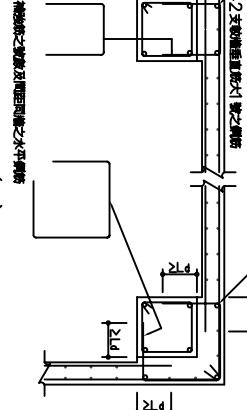









CASE (B)

非結構牆開口補強直筋標準圖

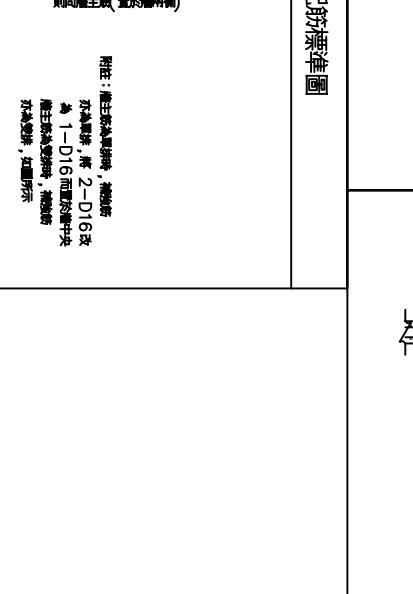

附註：  
1. 開口部之水頭應為牆板淨長度之25倍，且應為牆板淨長度之4倍。  
2. 雖然牆板之厚度與牆板淨長度，則取由牆板淨長度之4倍。  
3. 開口50cm(含)以上之二端，若位於牆板淨長度之20倍，當牆板之厚度與牆板淨長度之20倍，需增加牆板厚度與牆板淨長度之2倍。  
4. 非結構牆之水頭應為牆板淨長度之20倍，當牆板之厚度與牆板淨長度之20倍，需增加牆板厚度與牆板淨長度之2倍。

林志成建築師事務所  
建築師林志成  
地政司編號：055-22  
電話：(03)5420212  
郵件：urion.design@msa.hinet.net

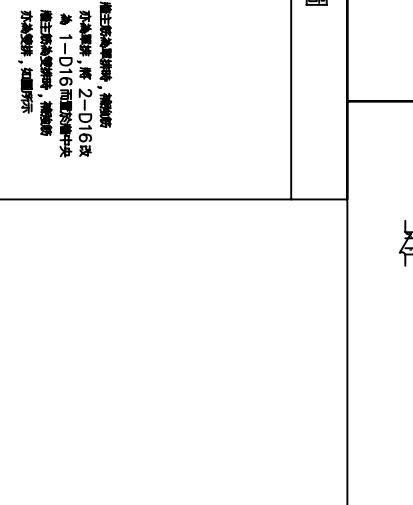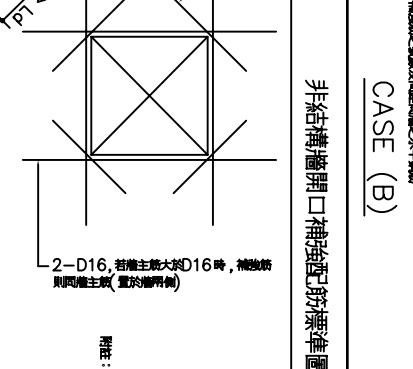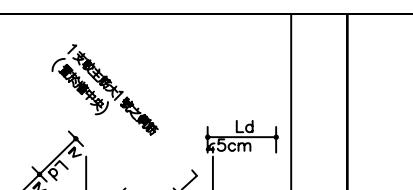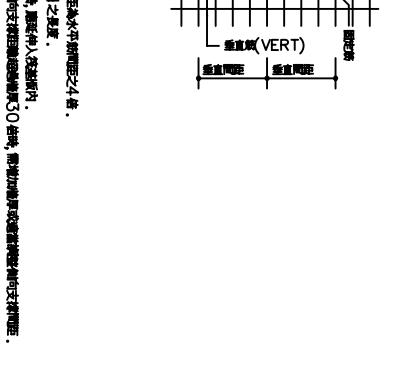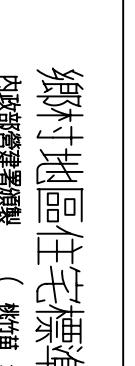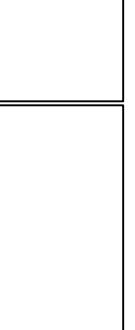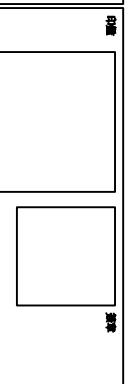

鄉村地區住宅標準建築圖樣

( 楊竹苗 地圖編號 - 02-B )

