


CKT NO.	1	2	TOTAL
CAPACITY(VA)	4000	500	4500
CURRENT(A)	9.1	1.1	10.2
LOAD(VA)	R: 2000 S: 2000 T: 0	250	2250
LOAD NAME	電燈線器 4KWx1	加壓設備 0.5HPx1	P: 0.5KVA H: 4KVA

請自埋3"φ管乙支,埋深0.9公尺,埋出建築線外 公尺
如遇水溝 應請避過溝底至少埋至另側溝壁外 0.1公尺處

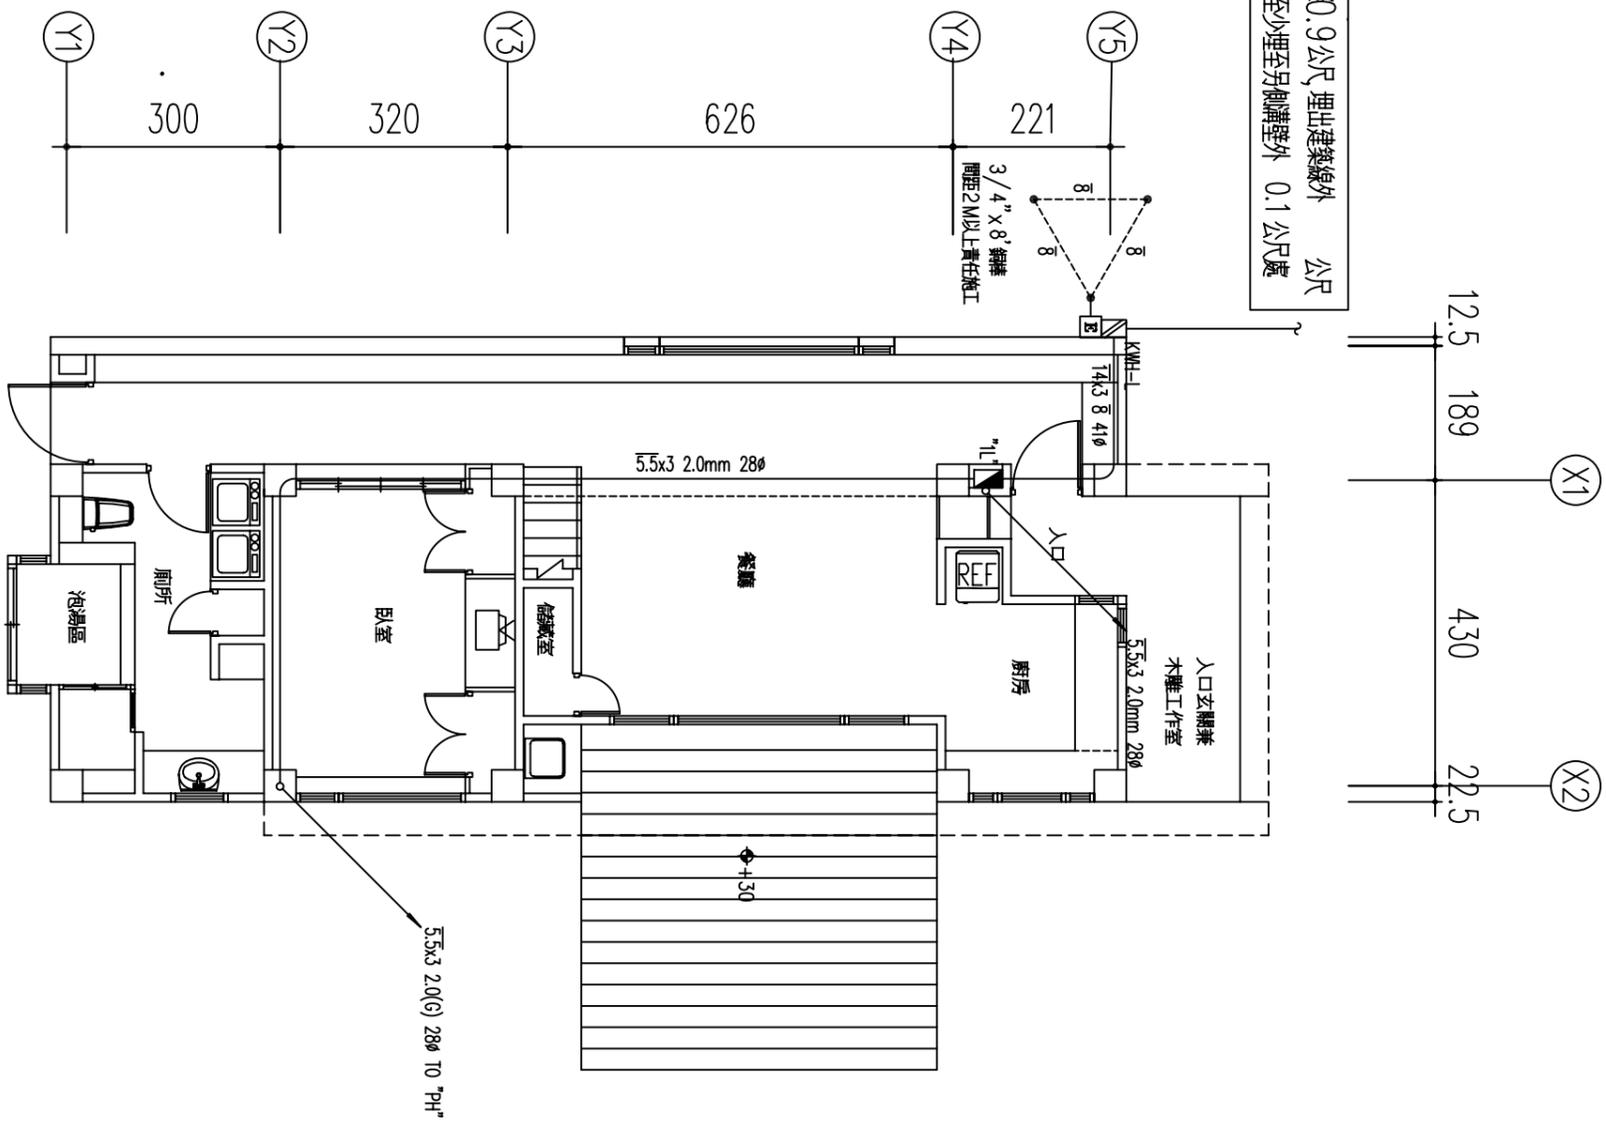

壹層平面圖

A1 / S:1/50
A3 / S:1/100

林志成建築師事務所
建築師林志成
電話: 03-5420210 傳真: 03-5420212
電子郵件: tshun.design@msa.hinet.net

鄉村地區住宅標準建築圖樣
內政部營建署頒製 (桃竹苗 地區編號 02-B)

工程名稱
圖樣名稱
繪圖日期

壹層平面圖

出圖日期
出圖人
E-04
4/16