



1-9-2 柚木遮陽白瓦及屋頂鋼瓦施工大樣圖

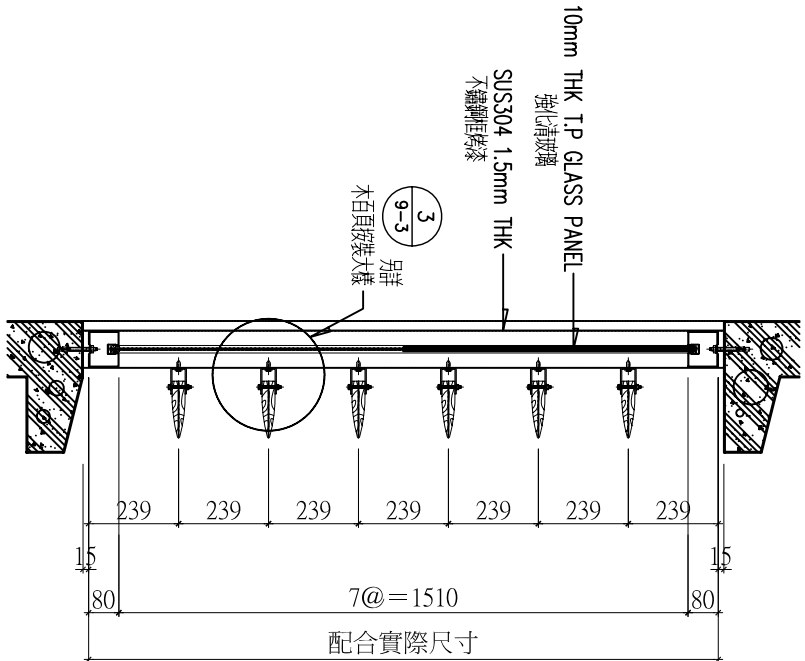

2-9-2 柚木遮陽白瓦施工大樣圖

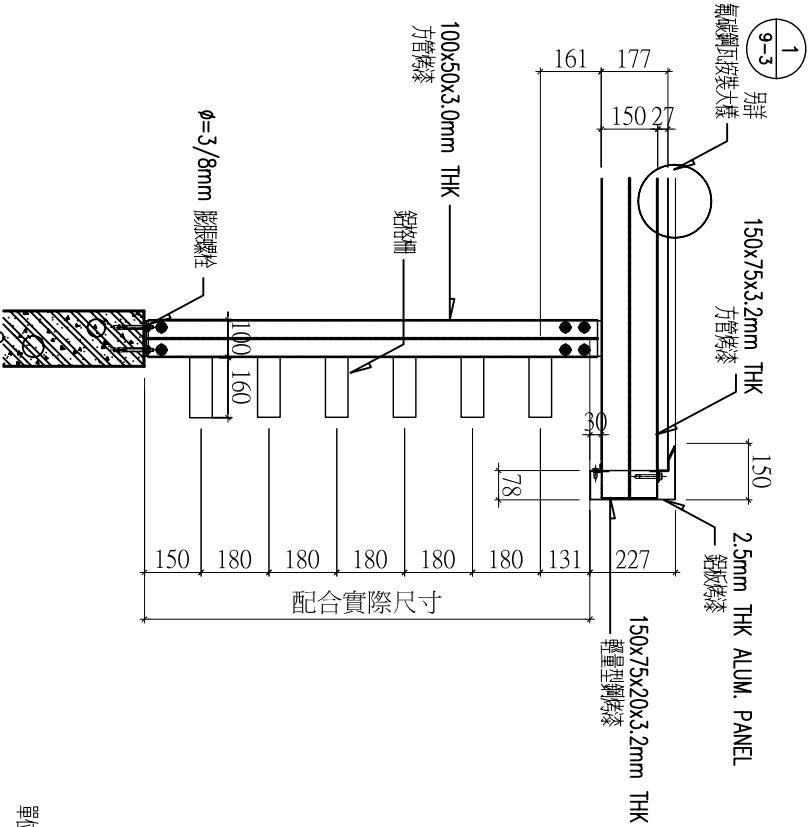

3-9-2 柚木遮陽白瓦及屋頂鋼瓦施工大樣圖

- 三、鋼結構規範
1. 鋼結構作業須符合最新版之下列標準規格及下列修訂之法規
如有關法規及規定或規格有衝突時，依設計監造單位認可者為準。
- (1) CNS 有關規定
- (2) 美國材料測試協會ASTM出版之有關規定
- (3) 日本 JIS 有關規定
2. 材質
所有產品須滿足下列CNS標準或同等之JIS或ASTM標準
- (1) 結構鋼：除另有規定外，型鋼及鋼板結構須符合JIS G3101,SS400或ASTM A36之要求標準
- (2) 結構鋼管：結構鋼管須符合CNS標準或同等之JIS或ASTM標準
- (3) 結構鋼柱：抗拉強度須符合下列要求
- a. 高強度鋼柱：JIS B1186 或 ASTM A325 標準
- b. 一般鋼柱，基礎鋼柱：JIS B1180 或 ASTM A307 標準
3. 塗裝
- (1) 油漆表面處理及底漆施工：所有裝設作業如機械加工及保潔等完成後，進行噴砂表面處理，表面處理完成8小時內須進行底漆（高純度防腐底漆）施工
- (2) 中塗油漆：環氧樹脂油漆
- (3) 面塗油漆：面漆與底塗，中塗系統相符，顏色由設計監造單位核定