



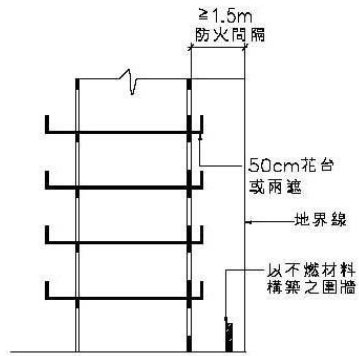


花台或雨遮可突出防火間隔50cm，防火間隔範圍內得設置以不燃材料構築之圍牆。

第110條 圖110-(4)

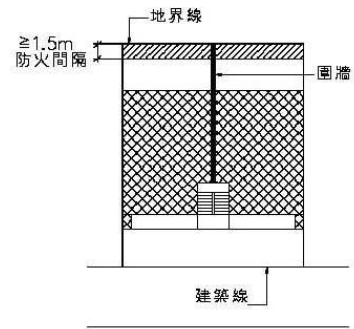


第110條 圖110-(3)

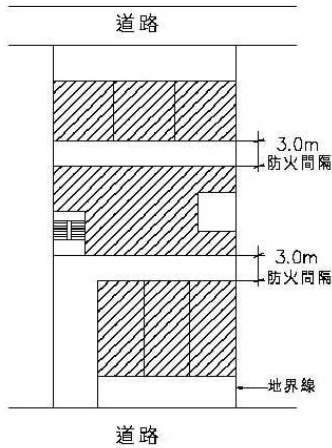

基地雖臨接二條道路，基地內因有兩幢以上建築物，各幢建築物之間仍應留設3m防火間隔。

第110條 圖110-(5)

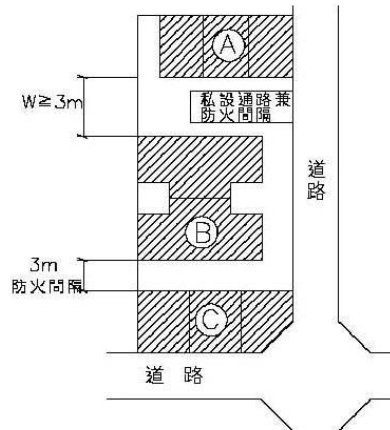

基地雖二面臨接二條道路，基地內各有兩幢以上建築物，故各建築物間留設3m防火間隔，如圖中 ㊸ ㊹ ㊺ 之間，應留設3m防火間隔。

第110條 圖110-(6)