



RC 預鑄式建築物污水處理設施

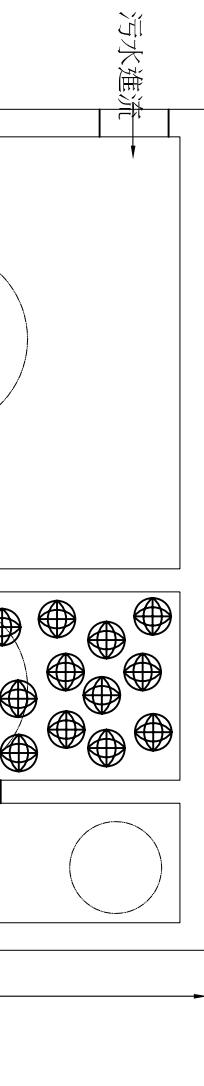


汙水處理設施應依建築技術規則建築設備篇第40條之一規定，其為現場構築者，應符合建築物汙水處理設施設計技術規範；為預鑄式者，應經中央主管建築機關審核認可。

放流水須符合水污染防治法最新修正發布之放流水標準

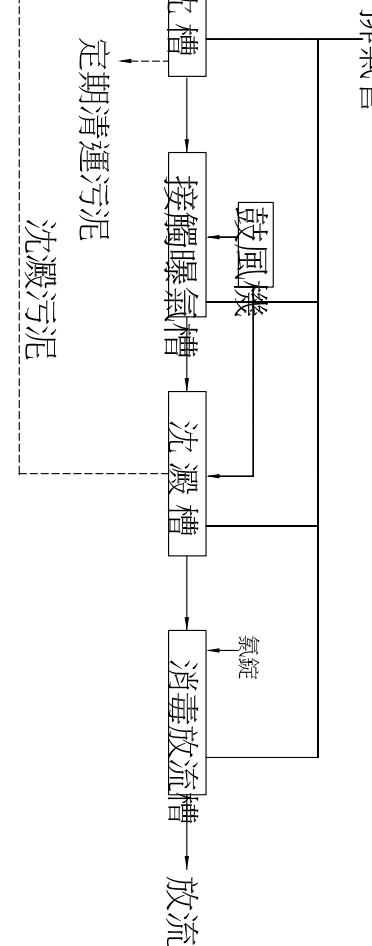

注意事項及特點

- (一).鼓風機設置之位置應盡量靠近污水處理槽，不可低於污水槽頂
- (二).污水處理槽體外之原污水進流管及放流管由水電及土木包商負責接管。
- (三).家庭生活污水之油脂濃度超過30mg/l時須加設油脂截流器。
- (四).應定期保養鼓風機及管線並抽取第一初沈槽內之污泥。
- (五).本污水處理設施槽體(不含頂板)為一體成型之鋼筋混凝土製品，灌漿過程皆由震動機震動以確保品質。
- (六).排氣管應由水電包商確實接至屋頂。
- (七).污水池設置高程若無法使放流水以重力方式排放，則須加裝放流泵浦。

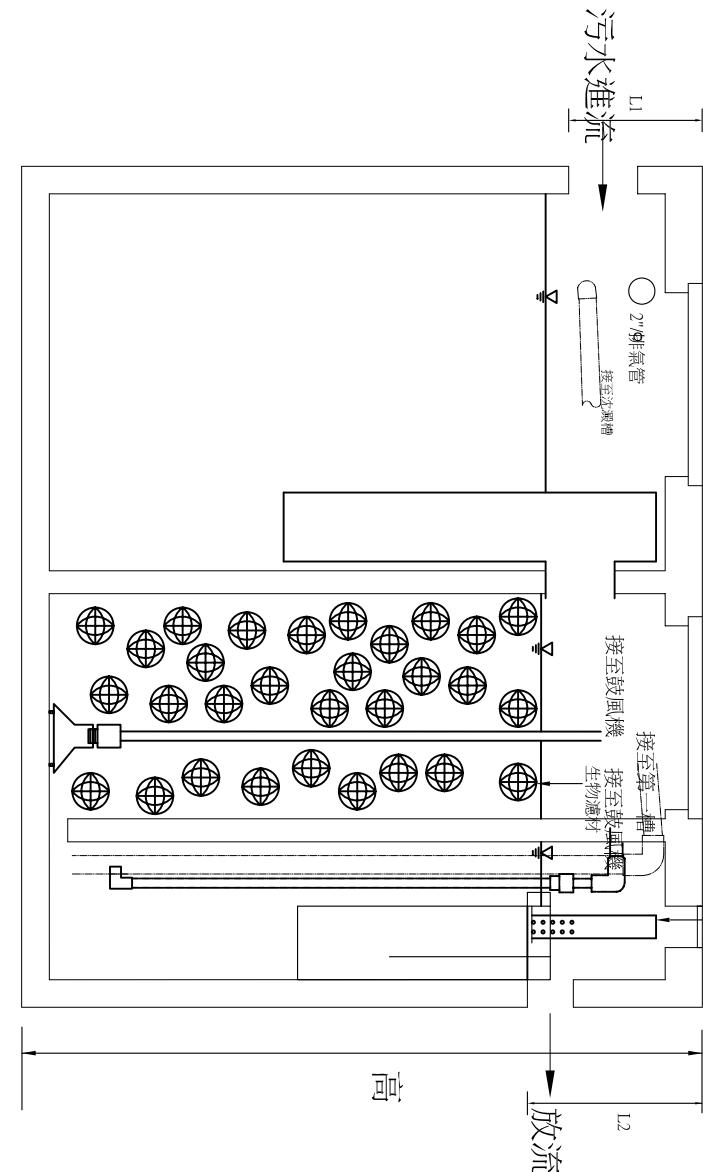

初沈槽 接觸曝氣槽 沈澱槽

註：(一)數依建築之用途不同而異 (本表之人數指一般住宅 型號選用應以水量為準)

大台建築師事務所	印鑑	簽章
建築師：林儒聰		
地址：苗栗市民族路101巷65號		
電話：(037)379062	傳真：(037)379061	電子信箱：jusung.in@msa.hinet.net

鄉村地區住宅興建設計圖樣

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣(雲嘉南)	比例尺	圖號
圖號名稱	污水處理設備詳圖	單位	P1-1
業務編號		圖紙	A3