

預鑄人孔平面圖(C型)

NTS

預鑄人孔底座平面圖




NTS

### 大小頭平面圖

NTS


**人孔短管平面圖**

NTS

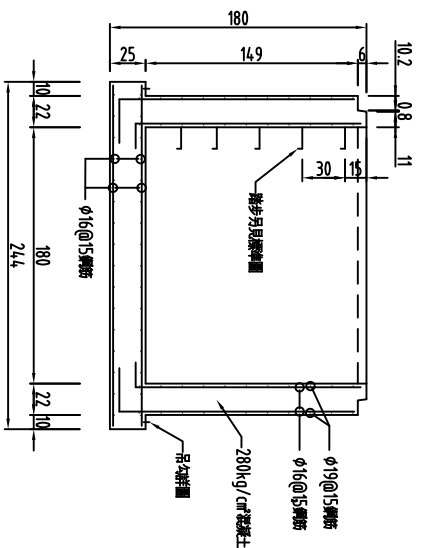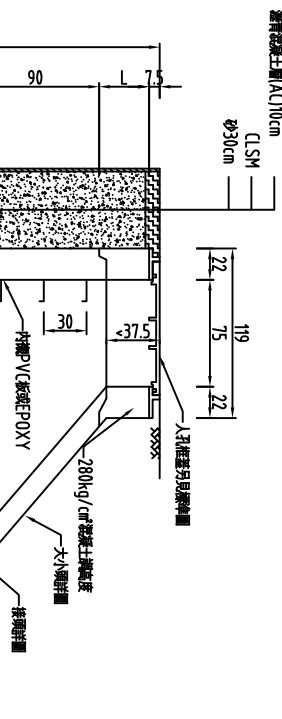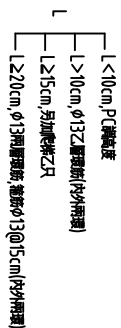


"B-B"剖面圖  
NTS

NTS

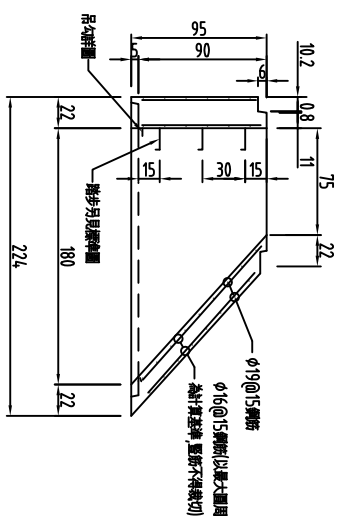


“C-C”剖面圖  
NTS

NTS

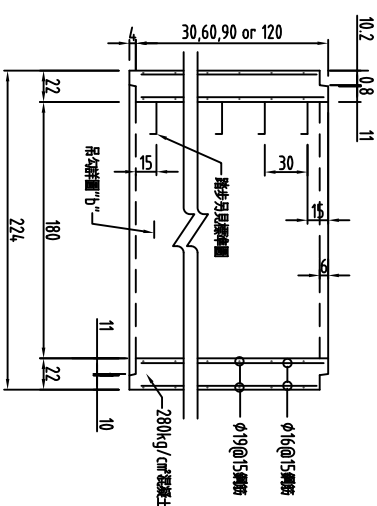


"D-D"剖面图  
NTS

NTS

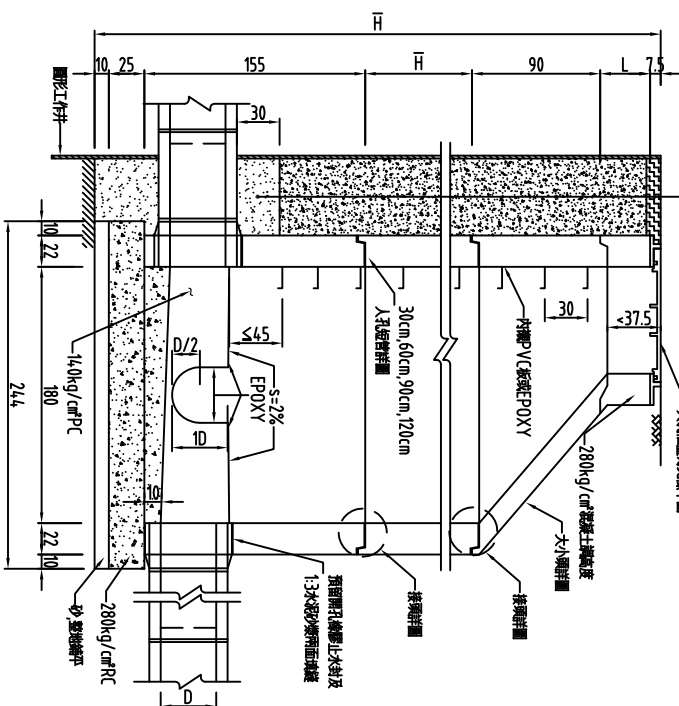


"A-A"剖面圖  
NTS

NTS

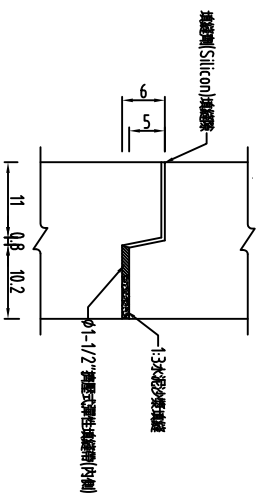



**接頭詳圖**  
NTS

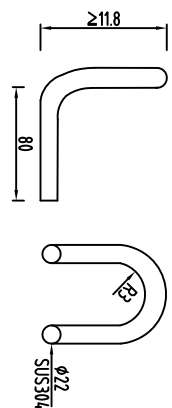NTS



吊勾詳圖  
NTS

NTS

版次 REV NO	日期 DATE	說明 DESCRIPTION										
A	98/07/22		趙正琳周明輝張寶雄									
B	99/04/14		趙正琳周明輝張寶雄									
C	99/05/10		趙正琳周明輝張寶雄									
D	99/06/11		趙正琳周明輝張寶雄									
管網系統基本設計圖			<div><div> 國洋環境科技股份有限公司 Kuo Yang Environment Technology Co., Ltd.</div></div>									
			<div><div> 聯盟工程顧問股份有限公司 LANSENG ENGINEERING Consultants Inc.</div></div>									
			<div>技術簽證 CHECKED BY PROFESSIONAL ENGINEER</div>									
比例尺 SCALE			竹南鎮份(包括高速公路頭份交流道)污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫									
			[型人孔詳圖]									
圖號 CDR NO.			單位 UNIT		圖說 FIG. NO.		統一代碼 099XYT-F-001-核定版				圖號 FIG. NO.	
			契約編號 Contract No.				PT-10				校對版	

備註:

- 1.所有尺寸精確到毫米及圓周尺寸者外，每公分為單位。
- 2.凡尺寸後加“mm”者，即為公厘。
- 3.本大綱之圖則，凡經委託之製造商所製件，承包商須作地面施做，施作之圖面須有詳細註明該圖之值，以便決定其值之精確，該圖面須由承包商提供與設計單位，如欲更改人員須經施做該圖面之人員、大綱及人員臨時，則人員施做之值及承包商之值均須停止，並經人員與設計單位同意而不得任意修改。
- 4.圓周承包商須遵照人員之圖面施作，每大綱為0.3公尺。
- 5.經委託之承包商須遵照人員之圖面施作，每大綱為280kgf/cm<sup>2</sup>。
- 6.圓周人員須遵照 SPS-560 / A-2006之圖面施作，每大綱為28000kgf/cm<sup>2</sup>。
- 7.基礎施作圖面須有10公分厚之砂，並決定其質料。
- 8.本大綱所註之圖面，人員須以該圖面維持下水位至圖面以下，不可使用任何方式。
- 9.本工程須遵照人員之圖面施作，每大綱同時施作人員與人員之圖面。
- 10.人員須以圖面之值，每大綱為280kgf/cm<sup>2</sup>。
- 11.人員須以圖面之值，每大綱為280kgf/cm<sup>2</sup>。
- 12.人員須以圖面之值，每大綱為280kgf/cm<sup>2</sup>。

本大綱之圖面，人員須以該圖面維持下水位至圖面以下，不可使用任何方式。

本圖僅為基本設計成果，不得做為工程施工依據。