




清除孔鑄鐵防護蓋
SCALE: N0
(可承受14噸車輪壓力)

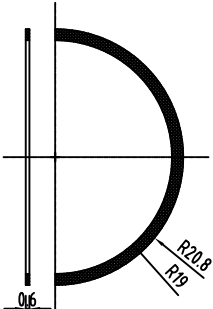

防噪音墊圈
NTS

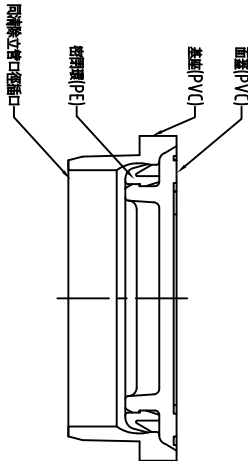


φ300mm承插式塑膠類清除孔蓋
NTS



φ300mm清除孔立管密閉內蓋
NTS

鑄鐵清除孔蓋及蓋座
NTS

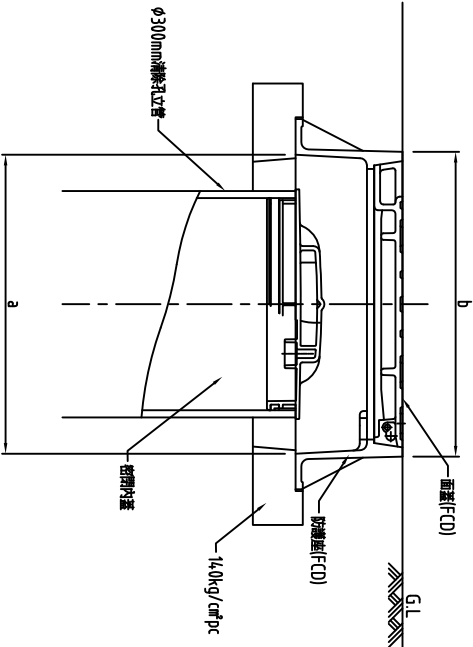

鑄鐵清除孔蓋及蓋座詳圖
NTS

版次 REV NO	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	繪圖 BY	初核 CHK	複核 APP
A	98/07/22		趙正琳周明輝張寶敏		
B	99/04/14		趙正琳周明輝張寶敏		
C	99/05/10		趙正琳周明輝張寶敏		
D	99/06/11		趙正琳周明輝張寶敏		

Kuo Yang Kuo Yang Environment Technology Co., Ltd.		聯聖工程顧問股份有限公司 LANSENG Engineering Consultants Inc.		技師簽證 PROFESSIONAL ENGINEER	
姓名 NAME		日期 DATE		姓名 NAME	
繪圖 DRAWN		趙正琳		初核 CHECKED	
設計 DESIGNED		方彥凱		複核 APPROVED	
				張寶敏	
				99/06/11	

比例尺 SCALE		圖號 COW NO.		單位 UNIT	
				契約編號 Contract No.	

竹南頭份(包括高速公路頭份交流道)污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫		清除孔鑄鐵防護蓋, 清除孔蓋, 密閉內蓋			
統一代碼 REV NO		099KXT-F-001-核定版		圖號 DWG NO.	
		RT-10		校對版	

本圖僅為基本設計成果，
不得做為工程施工依據。

備註:
1.所有尺寸除特別註明者外,均以公厘(mm)為單位。
2.確保接合後,清除孔外蓋不致因車輪造成變形、剝脫或噪音等現象。
若加防凍塊,則不需加裝不銹鋼條。
3.承商須按送施工圖設計以興建工程圖審核,經興建工程圖核可後,准予使用。